



МУҲАНДИСЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАРИ
ҚУРИЛИШИ ВА МОНТАЖИ (ИССИҚЛИК-
ГАЗ ТАЪМИНОТИ ВА ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Тошкент архитектура-қурилиш
институти ҳузуридаги тармоқ
маркази

**ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛИШДА
АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ
ҚЎЛЛАШ**

ТОШКЕНТ-2019

Мазкур ўқув-услубий мағсұма Олий ва үрта маңсус таълим вазирлигининг 2019 ыйл 2 ноябрьдаги 1023-сонли буйруги билан тасдиқланған ўқув режа ва дастур асосида тайёрланды.

Тузувчилар: ТАҚИ, ф.-м. ф. н., доц. Маткаримов С.Ю.

Тақризчи: т.ф.д., проф. Е.В. Щипачёва

Ўқув -услубий мағсұма Тошкент архитектура қурилиши институты Кенгашининг 2019 ыйл 4 сенітебрьдаги 1-сонли қарори билан нашрға тавсия қилинган.

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	12
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	19
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР	31
V. КЕЙСЛАР БАНКИ	57
VI. ГЛОССАРИЙ.....	63
VII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....	65

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Ишчи дастур олий ва ўрта махсус таълим муассасалари педагог кадрларнинг касбий тайёргарлиги даражасини ривожлантириш, уларнинг илғор педагогик тажрибаларни ўрганишлари ҳамда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича малака ва кўникмаларини такомиллаштиришни мақсад қилади.

Ишчи дастур мазмунида хориж таълим тажрибаси, ривожланган давлатларда таълим тизими ва унинг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган.

Ишчи дастур мазмуни олий таълимнинг махсус фанлар негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, компьютер дастурлари асосида ҳисоблаш технологияси усулларини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ишчи дастур доирасида берилаётган мавзулар таълим соҳаси бўйича педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мазмуни, сифати ва уларнинг тайёргарлигига қўйиладиган умумий малака талаблари ва ўқув режалари асосида шакллантирилган бўлиб, бу орқали олий таълим муассасалари педагог кадрларининг соҳага оид замонавий таълим ва инновация технологиялари, илғор хорижий тажрибалардан самарали фойдаланиш, ахборот-коммуникация технологияларини ўқув жараёнига кенг татбиқ этиш, қурилиш конструкцияларини замонавий педагогик технологиялар асосида ҳисоблаш ва лойиҳалаш технологияларини амалиётга жорий этиш билан боғлиқ компетенцияларга эга бўлишлари таъминлади.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг махсус фанлар доирасидаги билим, кўникма, малака

ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин.

Ишчи дастурнинг мазмuni тингловчиларни “Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш” модулидаги назарий методологик муаммолар, чет эл тажрибаси ва унинг мазмуни, тузилиши, ўзига хос хусусиятлари, илғор ғоялар ва маҳсус фанлар доирасидаги билимлар ҳамда долзарб масалаларни ечишнинг замонавий усуллари билан таништиришдан иборат.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш” модулининг мақсади: педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курс тингловчиларини иситиш, сув таъминоти ва канализация тизимларини ҳисоблаш ва уларни лойиҳалашда замоновий усуллардан самарали фойдаланиш ҳақидаги билимларини такомиллаштириш, ушбу тизимларни ҳисоблаш ва уларни лойиҳалашда компьютер дастурларидан фойдаланиш кўникмасига эга бўлиш, шу билан бирга стандарт дастурлардан фойдаланиб маҳсус масалаларини ечиш кўникма ва малакаларини таркиб топтириш, компьютерда лойиҳалашнинг усуллари, воситалари ва имкониятлари билан таништириш ва билимларини такомиллаштириш.

Модулнинг вазифалари:

- иситиш тизими ҳисоби, сув таъминоти ҳисоби, совутиш тизими, сувнинг технологик таъминотини лойиҳалаш жараёнини автоматлаштирилган ҳолда бажаришни ўргатиш ва амалга ошириш;
- шамоллатиш тизимларини аэродинамик ҳисобини амалга оширишни автоматлаштириш;
- иссиқлиқ йўқотилиши ва инфильтрация жараёнларини ҳисоблашни бажаришни ўргатиш ва амалга ошириш;

Мұхандислик коммуникациялар қурилиши ва монтажи йүнәлиши

- мұхандислик коммуникацияларини лойихаш жараёнини автоматлаштириш имкониятлари билан таништириш; замонавий компьютер технологияларидан фойдаланиб, лойихалаш усулларининг ўзлаштириш ва амалиётта татбиқ этишга ўргатиши;
- кўпинча ишлатиладиган компьютер программалари ва автоматлаштирилган лойихалаш тизимлари билан назарий ва амалий таништириш;
- лойихаларни компьютер техникаси воситалари билан амалда бажариш, САПР ва компьютер графикасига мўлжалланган янги компьютер техникаси билан таништириш;
- тингловчиларни компьютер дастурларидан фойдаланган ҳолда бакалавриатурда ўқитишида юзага келаётган муаммоларни аниқлаш, таҳлил этиш, ўқитиш технологияси ва малакаларини шакллантириш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, қўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

Тингловчи:

- таълимни ахборотлаштириш технологияларини;
- иситиш тизими, сув таъминоти, совутиш тизими, сувнинг технологик таъминотини ҳисоблаш ва лойихалашда ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш фанларини ўқитищдаги илғор хорижий тажрибаларни;
- мұхандислик коммуникация тизимларини автоматлаштирилган лойихалаш услубларини, технологияларини, комплекс дастурларини, автоматлаштирилган лойихалаш назариясини, лойихалаш технологиялардан самарали фойдаланиш усулларини;
- мұхандислик коммуникация тизимларини автоматлаштирилган лойихалашда жой шароитидан келиб чиқиб лойиха ечимларини тўғри танлай олишни ва танланган лойиха ечимларини баҳолай олишни **билиши** керак.

Тингловчи:

- таълим жараёнида компьютер технологияларидан фойдаланиш;
- педагогик фаолиятга инновацияларни тадбиқ этишнинг самарали шаклларидан фойдаланиш;
- хорижий тилдаги манбалардан педагогик фаолиятда фойдалана олиш;
- электрон ўқув материалларини яратиш технологияларини билиши ҳамда улардан таълим жараёнида фойдаланиш;
- педагогларда касбий компетентликни такомиллаштириш жараёнида ўз-ўзини ривожлантиришга бўлган онгли эҳтиёжни шакллантириш;
- Ўзбекистон Республикасидаги меъёрий хужжатлар тизимидағи ўзгаришларни амалиётта татбиқ эта олиш **кўникмаларига** эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

- муҳандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда компьютер технологиялари қўллаш;
- муҳандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда компьютер технологиялари қўллашни ўқитишининг дидактик таъминотини яратиш;
- коммуникатив вазифаларни ҳал этиш технологиялари, касбий мулоқот усулларидан фойдаланиш, ҳамкорлик ишларини олиб бориш;
- лойиҳалаш жараёнининг компьютер моделини тузиш ва уларни ечиш;
- мутахассислик масалаларини ечишда ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш;
- коммуникатив вазифаларни ҳал этиш технологиялари, касбий мулоқот усулларидан фойдаланиш, ҳамкорлик ишларини олиб бориш **малакаларига** эга бўлиши зарур.

Тингловчи:

- муҳандислик коммуникация тизимларини автоматлаштирилган ҳолда ҳисоблаш ва лойиҳалаш;

- мұхандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда ахборот коммуникация технологияларини қўллаш;
- мұхандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда ишлатиладиган дастурый таъминотларни қўллаш **компетенциялариға** эга бўлиши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш” модули назарий ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Модулни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- назарий дарсларда замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан фойдаланган ғолда ўтказилади;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

Модул мазмуни ўқув режадаги “Иссиқлик таъминоти ва иссиқлик жараёнлари ҳамда газ таъминотида янги технологиялар”, “Энергия тежамкор вентиляция ва ҳавони кондициялаш тизимлари” ва “Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг касбий педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қиласи.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модул олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий тайёргарлиги даражасини ривожлантириш, уларнинг илғор педагогик тажрибаларни ўрганишлари ҳамда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича малака ва кўникмаларини такомиллаштиришга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар компьютер дастурларидан фойдаланиб ҳисоблаш ва лойиҳалаш жараёнларини автоматлаштиришга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти:

№	Модул бирлиги номи	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат			
		Хаммаси	Аудиториядаги ўқув юкламаси		
			Жами	Назарий	Жумладан:
1.	Муҳандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда қўлланиладиган компьютер дастурлар таҳлили	2	2	2	
2.	Бинодаги иссиқлиқ йўқотилиши ҳисоби	2	2		2
3.	Турар жой биноси иситиш тизимининг гидравлик ҳисоби	2	2		2
Жами:		6	6	2	4

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Муҳандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда қўлланиладиган компьютер дастурлар таҳлили

Бинолар иситиш тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда құлланиладиган компьютер дастурлар таҳлили. Иситиш тизимлари дастурлари таҳлили.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-амалий машғулот: Бинодаги иссиклиқ йүқотилиши ҳисоби

2-амалий машғулот: Турап жой биноси иситиш тизимининг гидравлик ҳисоби

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маъruzalар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сухбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантикий хulosалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (лойиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

«Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда тингловчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик групкалардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи тингловчиларни 5-6 кишидан иборат кичик групкаларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир групка умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни тақкатали;



ҳар бир груп ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мuloҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласи;



навбатдаги босқичда барча групкалар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлар билан тўлдирилади ва мавзу яқунланали.

Дастурий таъминотлар					
Поток		Raucad		Valtec	
афзалиги	камчилиги	афзалиги	камчилиги	афзалиги	камчилиги
Хулоса:					

“Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қўйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан танишириш	якка тартибдаги аудио-визуал иш; кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ахборотни умумлаштириш; ахборот таҳлили; муаммоларни аниqlаш
2-босқич: Кейсни	индивидуал ва гурӯҳда ишлаш;

аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	якка ва гурӯҳда ишлаш; муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

“SWOT-таҳлил” методи

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



Valtec дастури мажмуаси тизимининг SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Valtec дастуридан фойдаланишнинг кучли томонлари	Бепул тарқатилади. Сувли иссиқ поллар тизими, очиқ майдонларни сув билан иситиш тизимларини, инфильтриланадиган ташки ҳавони иситишга кетадиган иссиқлик сарфини ҳисоблайди ва лойиҳалайди.
W	Valtec тизимидан фойдаланишнинг кучсиз томонлари	Фойдаланиладиган ускуналарнинг чекланганлиги.
O	Valtec тизимидан фойдаланишнинг имкониятлари (ички)	Икки ва бир қувурли ҳамда нурли тизимлар учун иситиш ускуналарининг ҳақиқий иссиқлик узатиш қийматини ҳисоблаш ва радиатор секциясини танлаш имкониятини беради
T	Тўсиқлар (ташқи)	Аксессуарлар тўпламишининг чекланганлиги

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология тингловчилардаги умумий фикрлардан хусусий хulosалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хulosалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўнимкамларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзууни сўрашда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- тингловчиларга мавзуга оид бўлган якуний хulosса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир тингловчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади;



- тингловчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили тингловчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Фикр: “Valtec дастур мажмуаси қурилиш соҳасида кенг қўлланиладиган ва чекли элементлар усулига асосланган тизимлардан биридир”.

Топширик: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод тингловчиларни мавзу буйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу буйича дастлабки билимлар даражасини ташҳис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- тингловчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;
- тингловчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки гурӯҳли тартибда);
- тингловчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон,

қандай холатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар;

– белгиланган вақт якунига етгач тренер-ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тўғри ва тўлиқ изоҳини ўқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади;

– ҳар бир тингловчи берилган тўғри жавоблар билан ўзининг шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

“Модулдаги таянч тушунчалар таҳлили”

Тушунчалар	Сизнингча бу тушунча қандай маънони англатади?	Қўшимча маълумот
Иссик деворлар	Модул сувли иссиқ поллар тизимининг кўйидаги кўрсаткичларини ҳисоблайди	
Майдонларни иситиш	Модул очиқ майдонларни сув билан иситиш тизимлари учун қўйидаги кўрсаткичлари ҳисоблайди	
Расчет теплопотерь	Модул қўйидаги иссиқлик-мухандислик кўрсаткичларини ҳисоблайди: <ul style="list-style-type: none"> • тўсувчи конструкцияларнинг талаб этилган иссиқлик узатиш қаршилиги; • тўсувчи конструкцияларнинг иссиқлик узатиш коэффициент; • бинонинг тўсувчи конструкциялардаги иссиқлик йўқотиши; • инфильтранадиган ташқи ҳавони иситишга кетадиган иссиқлик сарфи; • бинонинг жами иссиқлик истеъмоли қиймати. 	
Кувурнинг ўтказувчанлик хусусияти	<ul style="list-style-type: none"> • Қувур орқали ўтадиган чегаравий истеъмол сарфи; • Иситиш тизимининг максимал иссиқлик қуввати; • Оқимнинг чегаравий қийматида босимнинг чизиқли йўқотилиши; • Чегаравий истеъмол сарфи. 	
Тутун қувурининг аэродинамик ҳисоби	<ul style="list-style-type: none"> • тутун йўлида босимнинг йўқотилиш; • тутун қувурида тутуннинг ўзини-ўзи торитиш. 	

Изоҳ: Иккинчи устунчага тингловчилар томонидан фикр билдирилади. Мазкур тушунчалар ҳақида қўшимча маълумот гlosсарийда келтирилган.


Венн Диаграммаси методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- тингловчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда тингловчилар тўрт кишидан иборат кичик гурухларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан гурух аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргаллашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёҳуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

Мухандислик коммуникация тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашни автоматлаштирилган тизимлари

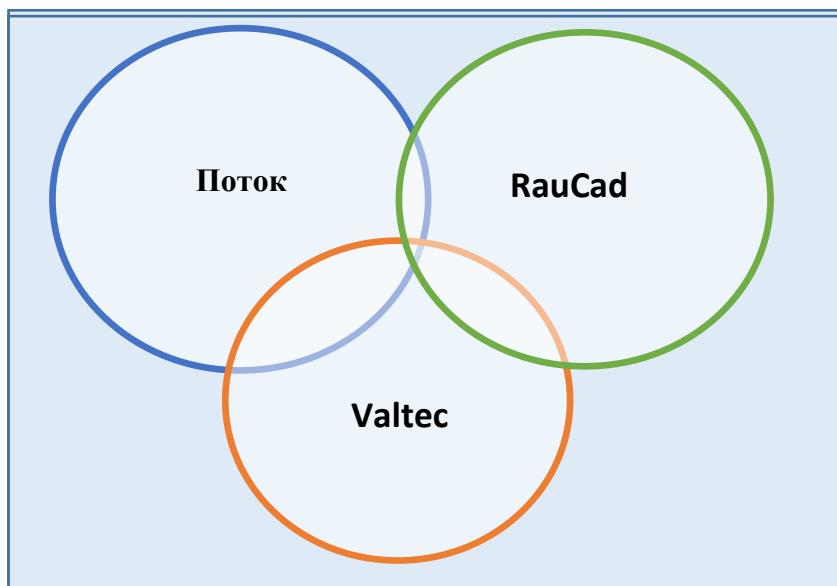

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу: Лойиҳалаш ва қурилишда қўлланиладиган дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шархи.

Режа:

1.1.Дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шархи


1.2. Бинолар иситиш тизимларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда қўлланиладиган компьютер дастурлар таҳлили.

Таянч атамалар рўйхати: физик модел, ҳисоблаш модели, математик модел, чекли элементлар, геометрик схема, бикрлик, ригел, балка, ЛИР-ВИЗОР, ПРОЦЕССОРЛАР, ЛИР-АРМ, ЛИР-ЛАРМ, ЛИР-СТК, ЛИР-РС, ЛИР-КС, ЛИР-КТС, ЛИР-КМ ГРУНТ, интуитив, график, чизиқли процессор, чизиқсиз итерация процессори, грунт, документатор.

Бугунги кунда кўпгина автоматлаштирилган лойиҳалаш системалари мавжуд. Архитекторлар Allplan Архитектура, AutoCAD, ArchiCAD, 3D-max ва бошқалар, конструкторлар — VALTEC, SCAD, Allplan, Конструирование ва бошқалар.

Сув таъминоти, шамоллатиш ва иситиш тизимлари мутахассислари бу соҳадаги ривожланишда четда қолмасликлари керак. Улар ҳам бошқалар қатори кучли Автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимиға эга бўлишни ҳоҳлайдилар. Бундай маҳсулотлар қаторида «Немечек» (Германия) Концерни таклиф қилаётган Allklima дастури ҳам мавжуд.

Биринчи навбатда лойиҳаланаётган бино ва иншоотнинг режаси чакириб олинади. Allplan, AutoCAD ArchiCAD ёки бошқа CAD дастурларида яратилган режа бўлиши мумкин. Худди шундай бино ва иншоотнинг режаси ва қирқимини Allklima дастурида яратиш ҳам мумкин. Бино Allplan дастуридан импорт қилинганда архитектуравий объектларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширади: ойна, эшик, тўсувчи конструкциялар ва ҳакозо, бошқа пакетлардан фақатгина геометрия.

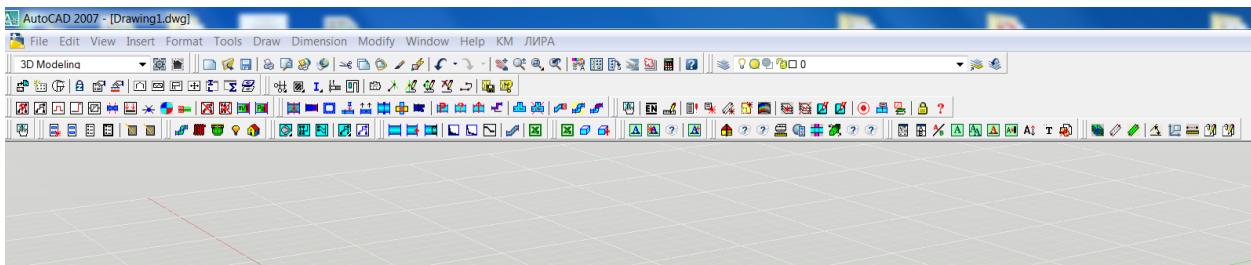


Allklima дастури түлиқ рус тилига таржима қилинганды.

БИНОЛАР ИСИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ ВА ЛОЙИХАЛАШДА ҚҰЛЛАНИЛАДИГАН КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАР ТАХЛИЛИ

Иситиш тизимларини лойихалаш ҳар бир босқич учун комплекс ёндашувни талаб этади. Биринчи навбатда иссиқлик таъминотининг аниқ күрсаткичларини ҳисоблаб чиқиши зарур. Бунинг учун бинолар иситиш тизимларини ҳисоблаш ва лойихалашда құлланыладиган компьютер дастурларидан фойдаланиш тавсия этилади.

Иситиш тизимини ҳисоблаш дастур таъминотига қўйиладиган талаблар.

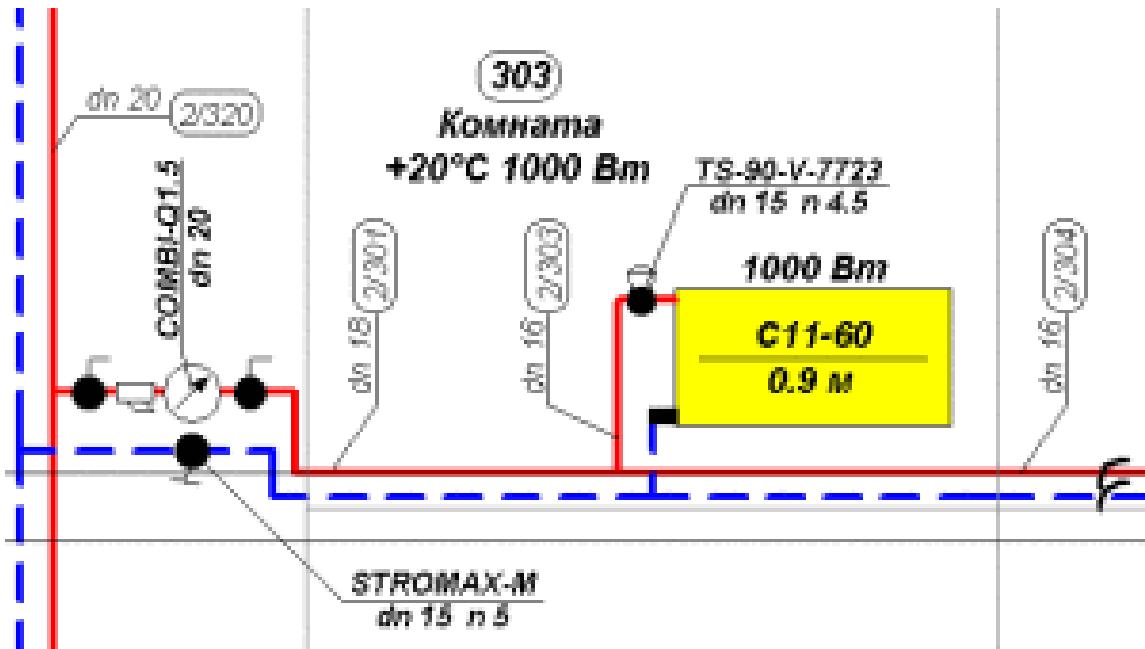

Иситиш тизимини ҳисоблашга оддий мисол

Нима учун мутахассислар иситиш тизимини лойиҳалашда компьютер дастуридан фойдаланишни тавсия қиласди?


Дастур таъминотининг бундай қўриниши тизимнинг характеристикаларини аниқлаш учун хизмат қиласди, худди шундай баъзи ҳолатларда турли хил вазиятларни моделлаштириш имкониятини яратади.

Иситиш тизимини ҳисоблаш дастурлари бажариши керак бўлган бир қатор талаблар мавжуд, Улардан энг асосийси аник тизим учун ҳисоблашнинг тўғри усули танланган бўлиши керак. Чунки пол орқали иситиш тизимнинг асосий характеристикаларини ҳавони истувчи мухандислик тизимлариникина мослаштириш мумкин эмас. Дастур таъминотининг функцияларида ҳар бир иситиш тизими тури учун ҳисоблаш тизими яратилган бўлиши керак.

Ундан ташқари, иситиш тизимини лойиҳаловчи дастур қўйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак:

- Дастур интерфейси интуитив равишда тушуниладиган бўлиши керак. Биринчи навбатда бу талаб юқори малакага эга бўлмаган мутахассисларга мўлжалланган ва бепул тарқатиладиган дастурларга таълуқли. Ҳар бир фойдаланувчи дастурнинг имкониятларини мустақил равища бемалол ўзлаштира олиши керак;
- Маълумотлар базаси яратилганлиги. Бу маълумотларга труба материали характеристикалари, радиаторлар, иситиш казонлари турлари ва ҳакозолар киради;
- Натижаларнинг содда қўринишда олиниши. Натижалар иккита – жадвал ва график қўринишларда бўлиши керак. Ҳар бир дастур иситиш тизими схемасини яратиш учун натижаларни тайёр лойиҳа қўринишида визуаллаштириш имкониятига эга бўлиши керак. Компьютер дастурлари ёрдамида олинган ҳисоб натижалари яратиладиган иситиш тизими тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар бўлиши керак. Уларга гидравлик ҳисоб, ҳарорат ҳисоби, қувурларни жойлаштириш тартиби схемаси ва иситиш ускуналарининг ўрнатилиш жойлари киради.

Иситиш тизимлари дастурлари таҳлили

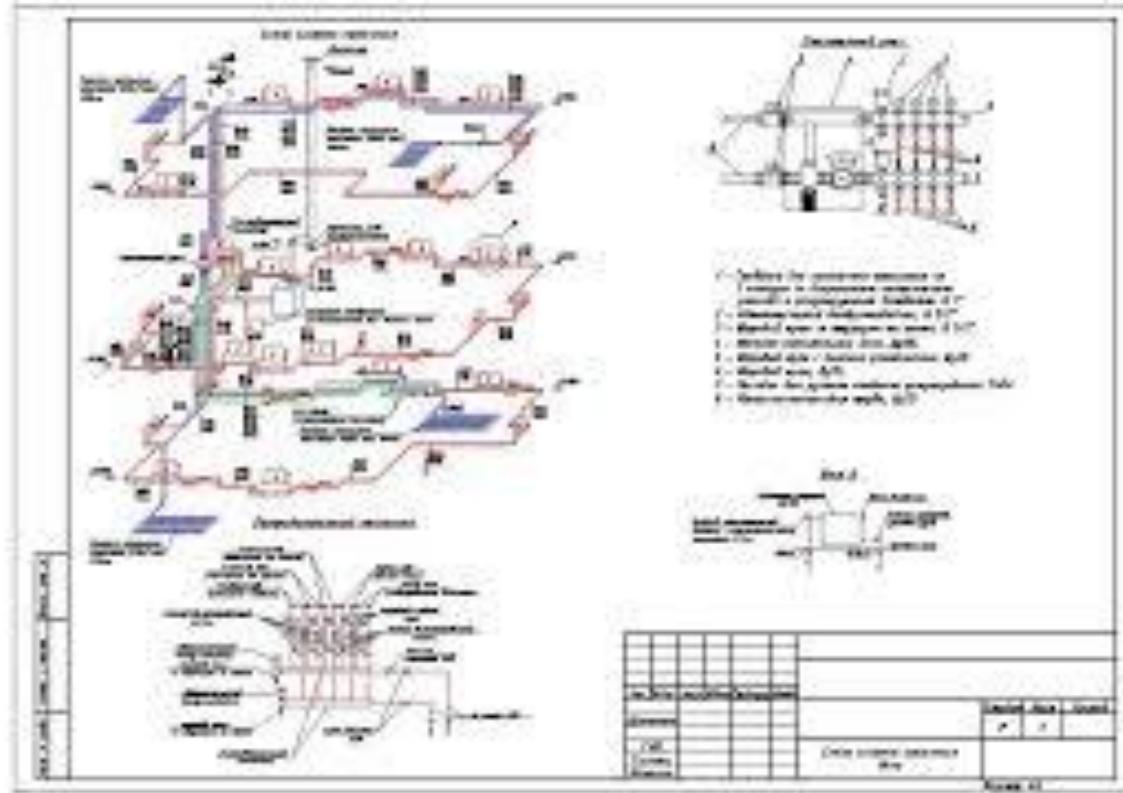


Мураккаб қаватлараро иситиш тизимлари схемаси

Иситиш таъминоти учун дастур танлаш унинг ишлаш шароитини аниқлашдан башланади. Баъзи ҳолатларда танланган участкаларда гидравлик ҳисобни бажариш етарли бўлади. Аммо мураккаб иситиш тизимларини лойиҳалаш учун маҳсус иситишни ясайдиган дастурлар талаб қилинади.

Ишлаш шароитини аниқланилгандан кейин дастур таъминотини тўғри танлаш лозим.

Истиш тизимини лойиҳаловчи айрим шартли бепул дастурлар фойдаланишда вақтинчалик чекланган бўлади. Муддати тугагандан кейин бажарадиган иши қисман ёки тўлиқ чекланади.

Instal-Therm HCR

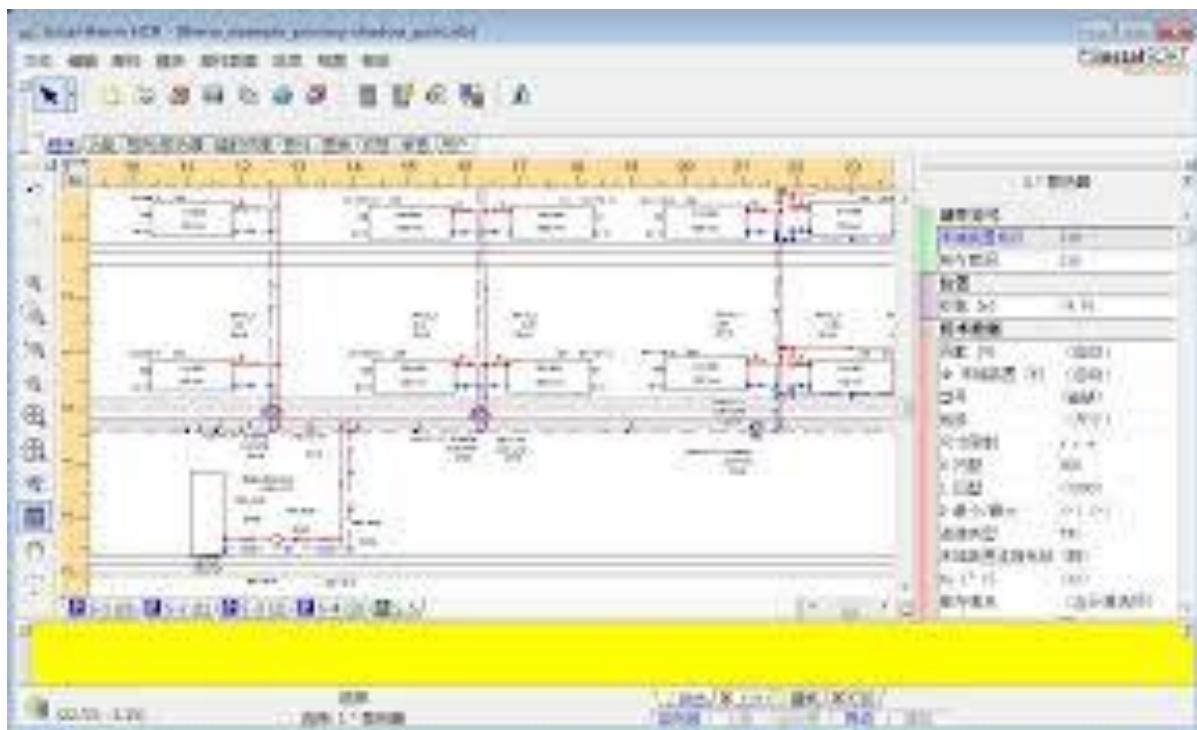

Instal-Therm HCR дастури

Бу хусусий уларни иситиш тизимини лойиҳалаш дастури кенгайтирилган функцияларга эга, унинг интерфейси фойдаланувчига тушанарли қилиб яратилган. На факат иссиқлик таъминоти, балки сув таъминоти ва шамоллатиш тизимларини лойиҳаловчи қўшимча модулларининг мавжудлиги дастурнинг имкониятларини кенгайтиради.

Дастур таъминоти билан ишлаш учун дастлаб бошланғич маълумотларни киритиш керак бўлади. Бунинг учун аксонометрик жойлаштириш ёки проекциядан фойдаланиш мумкин. Бошланғич маълумотлар киритилгандан кейин ҳисобланаётган кўрсаткич танланади. Ушбу компьютер дастури хусусий уйларнинг иситиш тизимини лойиҳалашда тизимнинг аниқ характеристикасини ҳисоблаб бериши ёки комплекс лойиҳалашни амалга ошириши мумкин:

- Тизимнинг маълум участкасида қувурнинг оптимал диаметрини аниқлаш. Ўрнатилган радиатор ва иситиш қазонни эътиборга олган ҳолда магистралда босимни стабиллаштириш;


- Беркитувчи арматураларни танлаш-муфта, тройниклар, фасонли махсулотлар ва уловчилар. Иситиши тизимларини лойиҳаловчи барча дастурлар құвур материалыга боғлиқ бўлган ушбу функцияларга эга бўлишлари керак.

- Гидравлик хисоб;
- Редуктор ва босим редукторлари характеристикаларини ҳисоблаш;
- Магистрал участкаларида оқимлар циркуляцияси қўрсаткичларини моделлаштириш, бошқариш элементларни танлаш.

Ушбу дастурнинг иситиши тизими니 моделлаштиришдаги афзаллиги дастурнинг тўлиқ версияси бепул. Дастурни олиш учун **Wavin Ekoplastik** компанияси ходимиға мурожаат қилинади. Рўйхатдан ўтиш калити бир йилга берилади.

Иситиши тизимини лойиҳалаш учун дастурга замонавий талаблар киритилган бўлиши лозим, хусусан ГОСТ ва СНиП.

Поток

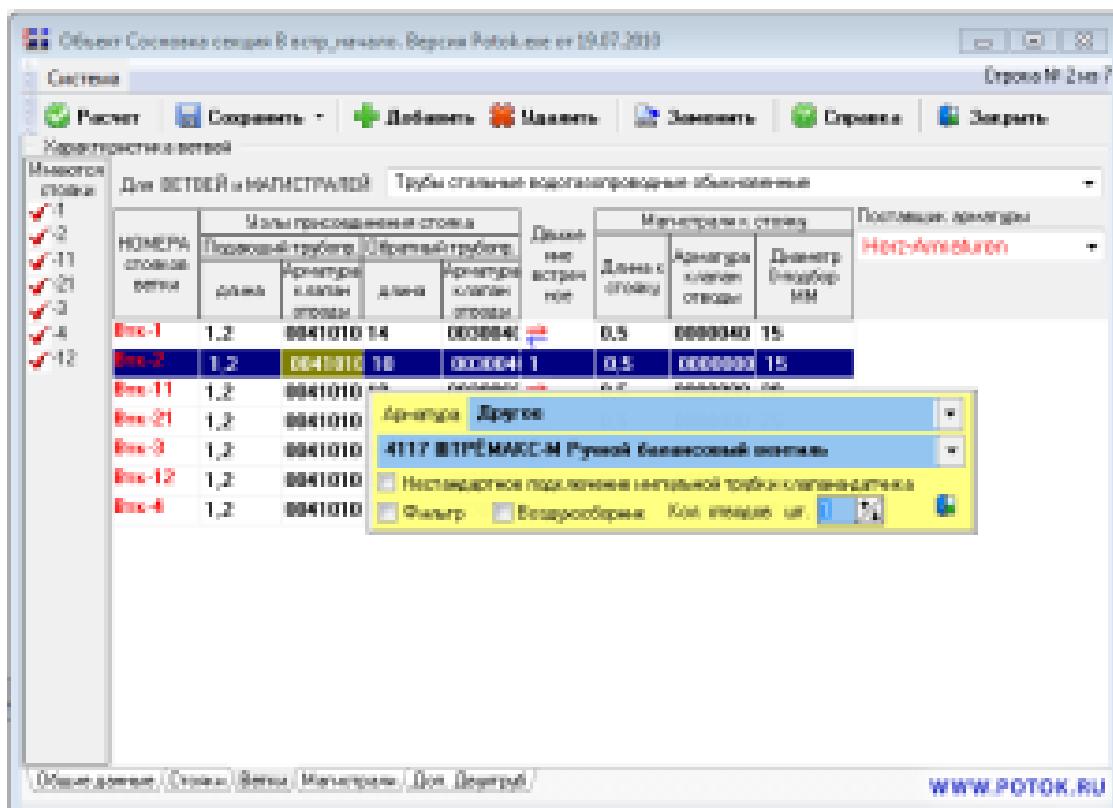


Поток дастури интерфейс

Россия мутахассислари томонидан яратилган «Поток» дастур комплекси алоҳида қизиқиши уйғотади. У иситиш таъминоти тизимининг асосий кўрсаткичларини ҳисоблашда катта имкониятга эга. Аммо бу дастурнинг иситишни ҳисоблашда ўзига хослиги унинг универсаллигидан.

Бу дастур таъминоти бир қувурли, икки қувурли, нурли тизимларни моделлаштириш ва ишчи схемаларини яратишга мўлжалланган. Сувли пол орқали иситишни лойиҳалаш функцияси катта аҳамиятга эга. Maxsus дастурлардан фарқли равишда Поток ҳақиқатдан ҳам универсал. Унга бир нечта ишлаб чиқарувчиларнинг қувурлари ва иссиқлик таъминоти қисимлари кўрсаткичлари маълумотлари киритилган. Исиқлик таъминоти тизимини ясашда дастурдан фойдаланишининг афзалликлари қуидагича:

- Иситиш тизимининг барча турларини ҳисоблаш учун ускуналарнинг мавжудлиги;
- Олинган натижаларнинг кейинги ўринда қайта ишлаш учун AutoCad дастурига мослаштирилганлиги ёки Word форматида сақлаб олиниши;
- Истиш сарфини ҳисоблаш -ҳар бир каврира учун, автоном иситиш тизими учун қисман ва тўлиқ молиялаштириш схемасини ҳисоблаш имконияти мавжудлиги;
- Кўп қўшимча функцияларга эга. Бу дастурни антифриз ёрдамида ишлайдиган иситиш тизимини яратиш мумкин. Дастур таъминоти унинг тарки ва эксплуатацияда фойдаланиш сифатини ҳам эътибога олади.

Дастур комплексининг камчилиги унинг нархи. Ҳозирги вақтда дастурнинг нархи 700-100\$.

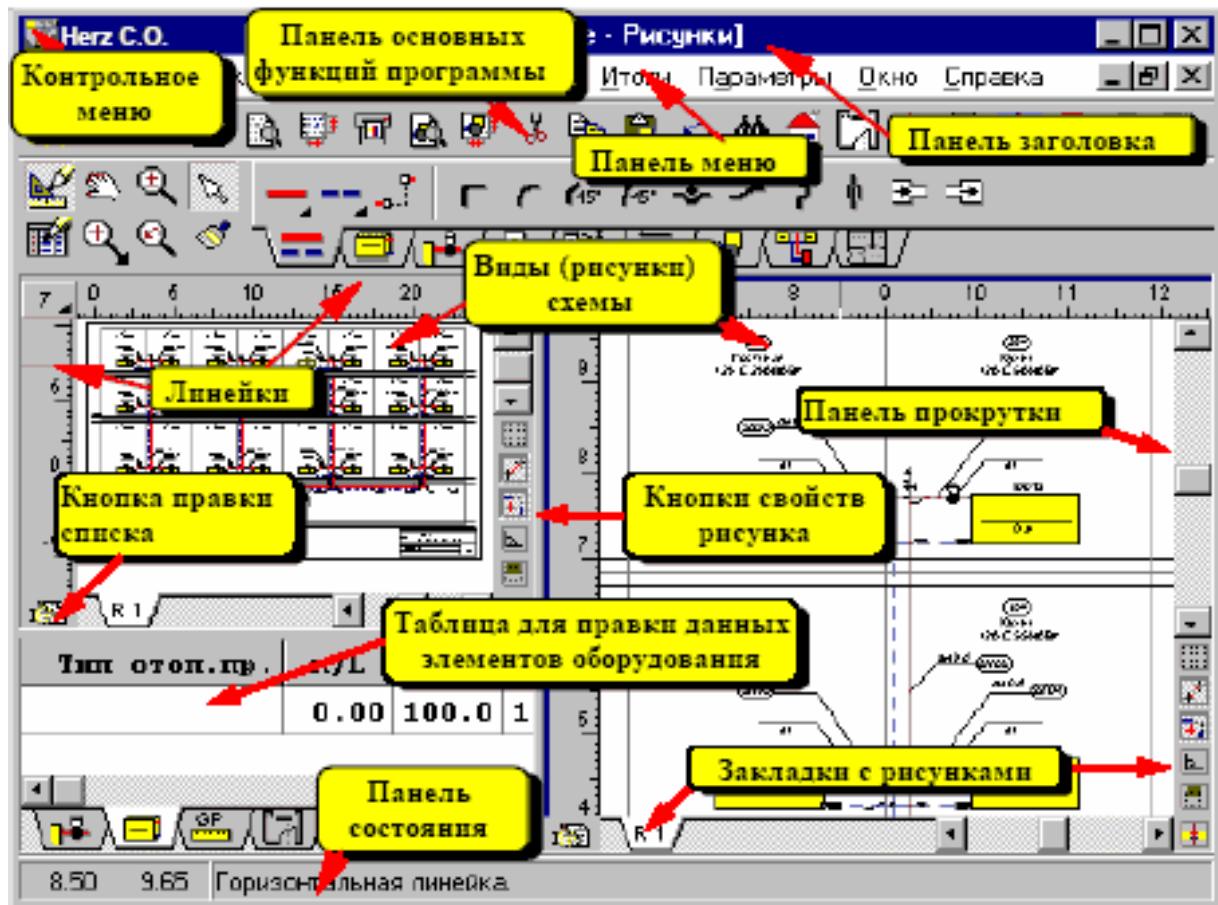Herz C.O.**Herz C.O. дастурининг график интерфейси**

Хозирги даврда иситиш схемасини яратища энг қулай бўлган компьютер дастури. Унинг бошқа дастурларда асосий фарқи унинг график интерфейсида. Иссиқлик таъминоти билар бир қаторда совитиш тизимларининг ҳам ҳисобини бажариш амалга оширилади. Хусусий уйларнинг иситиш тизимларини лойиҳалашда бу дастурдан фойдаланиб юқори даражадаги аниқликда гидравлик ҳисоб қўрсаткичларига эга бўлинади. Бунинг учун дастлаб дастур менюсини аниқ ҳисоблашларга мўлжаллаб олиш лозим. Яхшиси маълумотлар базасини яратувчининг сайтидан кўчириб олган маъқул. Дастур ўрнатилганидан ва бошланғич маълумотлар киритилганидан сўнг дастур хусусий уйларнинг иссиқлик таъминоти тизимини қўйидаги критериялар бўйича ҳисоблашни бажаради:


- Кувурнинг оптималь диаметрларини танлаш;

- Ўрнатилган ускуналарга боғлиқ равища сув сарфини аниқлаш;
- Тизимнинг участкаларида босимнинг максимал ва минимал йўқотилиши;
- Магистралнинг маъсулятли жойларига ўрнатилдган босим регуляторлари созламаларини хисоблаш;

Бундай дастурлардан иситиш тизимларини лойиҳалашда фойдаланиш кўп йўлга қўйиладиган хотоликлардан қутилиш имконини беради. Бунинг учун дастурга хотоликларни ташхис қиласидиган тизим киритилган ва тизим хотоликни автоматик равища тузатиш киритади.

Мутахассислар Herz C.O. дастуридан кўпқаватли уйларда иссиқлик тизимини моделлаштиришда фойдаланишни тавсия қилишади.

Raucad Программ комплекси

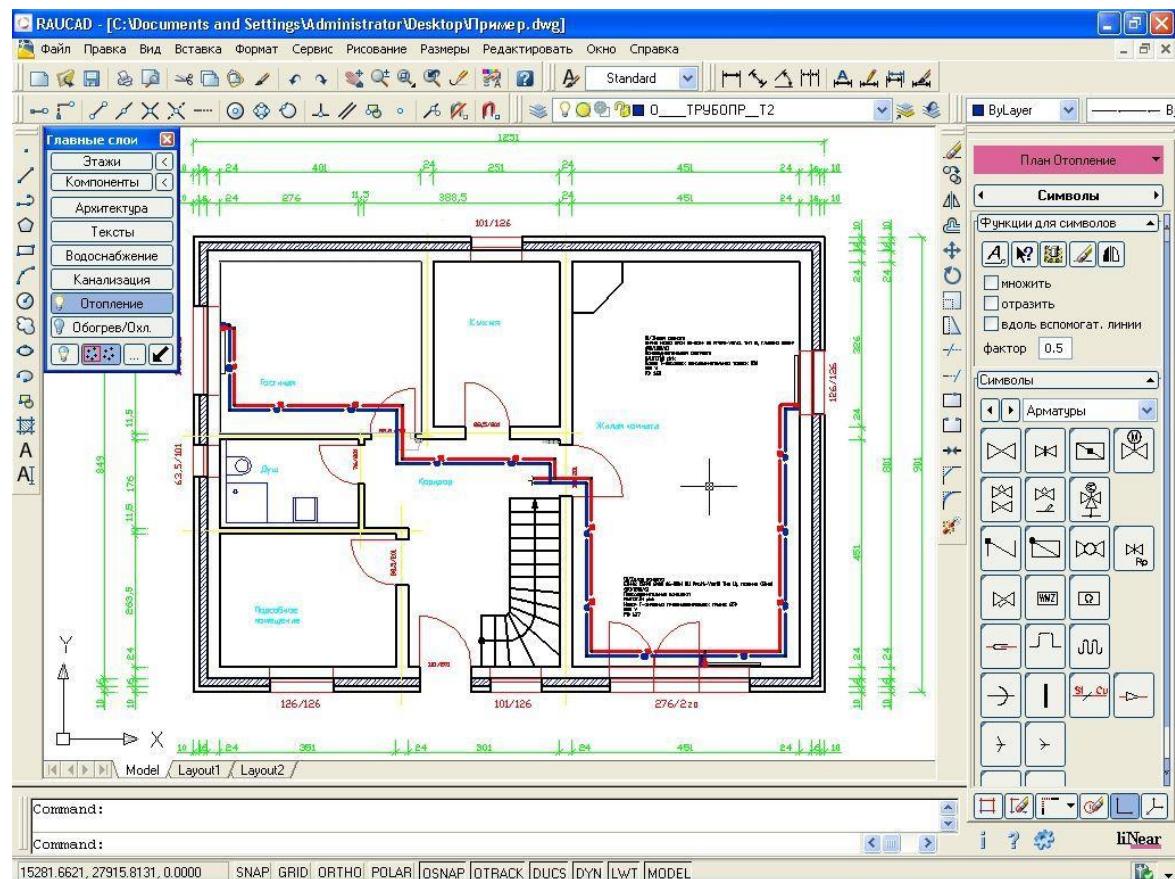

Raucad дастури

Rehau компанияси туарар-жой ва саноат биноларнинг барча турдаги мұхандислик тизимларни лойиҳалаш дастурларини таклиф қылади. Шу қаторда хусусий уйларнинг иссиқлиқ таъминотини ҳисоблаш дастурлари ҳам мавжуд. Шу үринде айтиб үтиш жоизки, иситиш тизимини ҳисолашда компания фарқа ўзининг маҳсулотлари характеристикаларини кириттән. Ҳисоблашларнинг мослигини таъминлаш учун бир нечта дастурлардан фойдаланиш талаб этилади. Уларнинг қаторига қуйидаги мажмуалар киради:

- Autocad мослаштирилған тизими, унинг ёрдамида туарар-жойларнинг мұхандислик тизимларининг комплекс ҳисобини бажариш мүмкін. Ундан ташқари сув таъминоти, оқава сувлар ва хоналарни совитиш тизими күрсаткичларини ҳисоблашни амалга оширади.
- Бу дастур истиши тизимини чизишни амалга оширмайды. Унинг асосий функцияси барча турдаги қурилиш материаллари хусусиятлари ва характеристикалари ҳақидағи маълумотлар билан таъминлаш.
- Исситиш тизимини лойиҳалашда тенги йўқ дастур. Унинг ёрдамида бинода иссиқлиқ йўқотилишини ҳисоблаш мүмкін, натижада иссиқлиқ таъминотининг оптималь қуввати аниқланади.

Дастурнинг хусусий коттеджлар иситиш тизимини лойиҳалашдаги асосий камчилиги аксессуарлар тўпламишининг чекланганлиги. Асосан Rehau компанияси ишлаб чиқарған маҳсулотлар характеристикалари киритилганди.

Назорат саволлари:

1. Архитекторларга мўлжалланган автоматлаштирилған лойиҳалаш системалари?
2. "Справки" меню бандининг "Химическая стойкость" буйруғи қандай маълумотларни тақдим этади?
3. Аҳоли яшаш жойларининг оқоваларни оқизиш тизимлари
4. VALTEC.PRG. дастури қайси тизимларни ҳиоблаш ва лойиҳалашга мўлжалланган?
5. Audytor H2O дастури қайси тизимларни лойиҳалашга мўлжалланган?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Программа расчетов элементов инженерных систем valtec.prg., руководство пользователя. Vesta trading. 2015.
2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
3. КМК 2.04.05-97 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. Ташкент 1997.
4. КМК 2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования" Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. Ташкент 2008.

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР

1-амалий машғулот: Бинодаги иссиқлиқ йўқотилиши ҳисоби

Бинодаги иссиқлиқ йўқотилишининг ҳисобини бажариш учун valtec.prg дастуридан фойдаланамиз.

Дастур белул интернетда тарқатилади. Дастурни юклаб оламиз. Биринчи қилинадиган иш лойиха амалга ошириладиган шаҳар (жой) танланади, чунки климатик кўрсаткичлар жойга боғлиқ бўлади.

Страна- Ўзбекистон;

Регион- Ташкентская область;

Наш пункт – Ташкент;

Тип здания – Жилое одноквартирное, кейин “Расчет теплопотерь” бўлимига ўтилади. Тошкент шахри учун дастур автоматик равища ташқаридаги ҳавонинг хароратини автоматик равища кўрсатади.

(Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ${}^0\text{C}$, (Обеспеченностью $0,92 - 16 {}^0\text{C}$, КМК Klimmat Табл. 4).

Бу маълумотларни ўзгартириш мумкин. Дастурга ушбу бинонинг ишлаш режимини киритиш керак. Бу ҳарорат ва бинодаги ҳавонинг намлиги.

Добавить тутмасини босамиз. КМК (Отопления и кондиционирование) иситиш ва кондиционерлаш КМК 2.04.05.97:

а) Расчетные условия;


б) Приложения 1) 18 -24, Намлик 65% стандарт намлик 40% босими.

Яна бизда ошхона бор. Унинг учун ҳам ҳарорат $19 {}^0\text{C}$ ва 40% намликни киритамиз. Лойиха бўйича бизда 2 та санузел $-24 {}^0\text{C}$, дахлиз $20 {}^0$.

Дастур автоматик равища конструкцияни ҳисоблаб беради. Бу қийматлар КМК бўйича иссиқлиқ ҳимояси талабидан келиб чиқади.

Келтирилган қийматлардан конструкциянинг термик қаршилиги катта бўлса, бино энергияси самарадорлиги ҳисобланади. Албатта конструкция экспертизага берилади, экспертиза холоса бериш керак.


Энди 2- босқичга ўтамиз, 2- босқичда тўсувчи конструкцияларни киритишимиз керак. Чизмадан оламиз (1-расм).

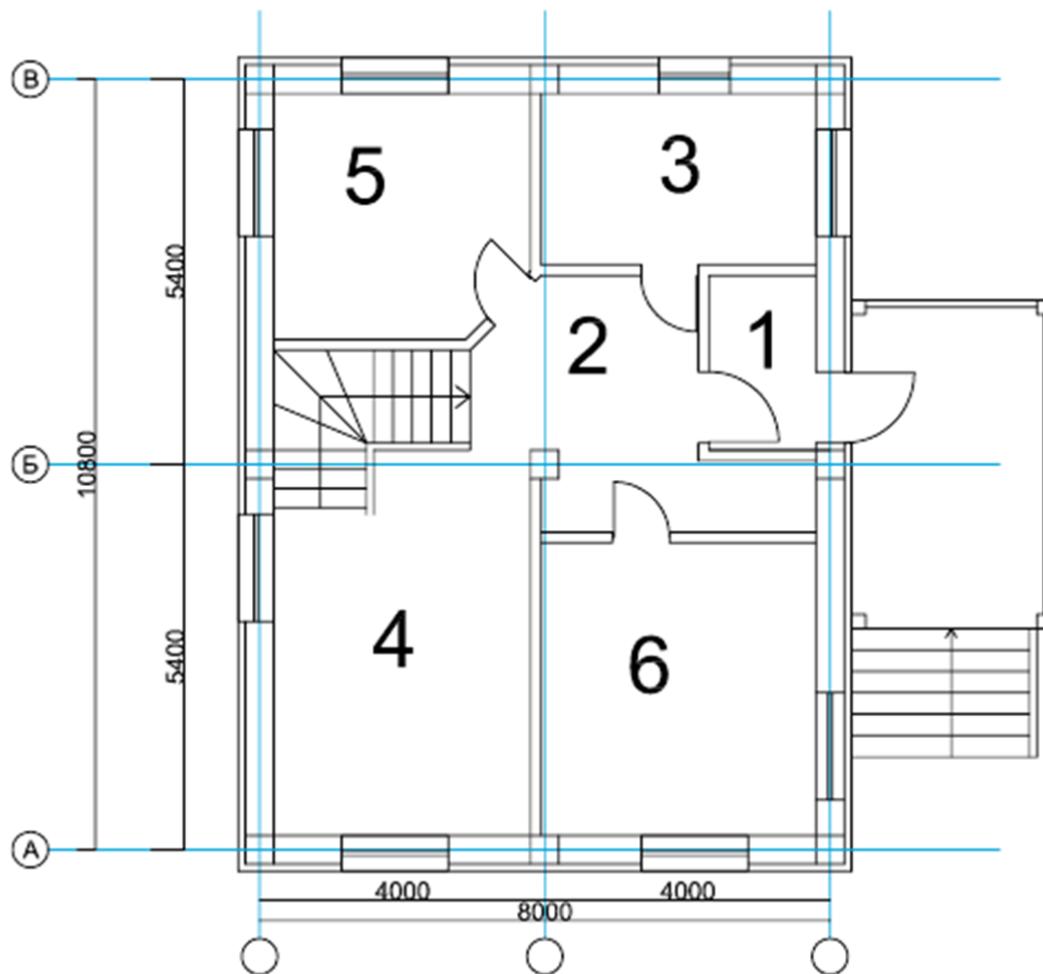

1-расм. Бинонинг режаси

Конструкциялар бизга тайёрлаб беради, “стены наружные и внутренние” бўлимида ўнг тугмани босамиз ва “Добавить конструкцию” буйруғини бажарамиз (2-расм). Номини асосий девор-“основная стена” деб ўзгартирамиз. Фасад шамоллатиладиган бўлгани учун “Наличие вентилируемой воздушной прослойки” майдонидан “Наружная с воздушной прослойкой” буйруғини танлаймиз, кейин “Применить” тугмасини босамиз. “Стена”га катталикларни қўшамиз. Курсорни “стена основная” қаторига кўрсатиб ўнг тугмасини босамиз ва “Добавить слой” буйруғини бажарамиз. Мулоқат ойнасида “Бетоны легкие”, “Газ-пенобетон 400” ни танлаймиз,

“толщина слоя” майдонига 25 см ни киритамиз ва Применить тутмасини босамиз. Кейин ички сувоқни киритамиз, бунинг учун курсорни “стена основная” устига қўйиб ўнг тутмани босамиз, “Добавить слой” буйруғини бажарамиз.

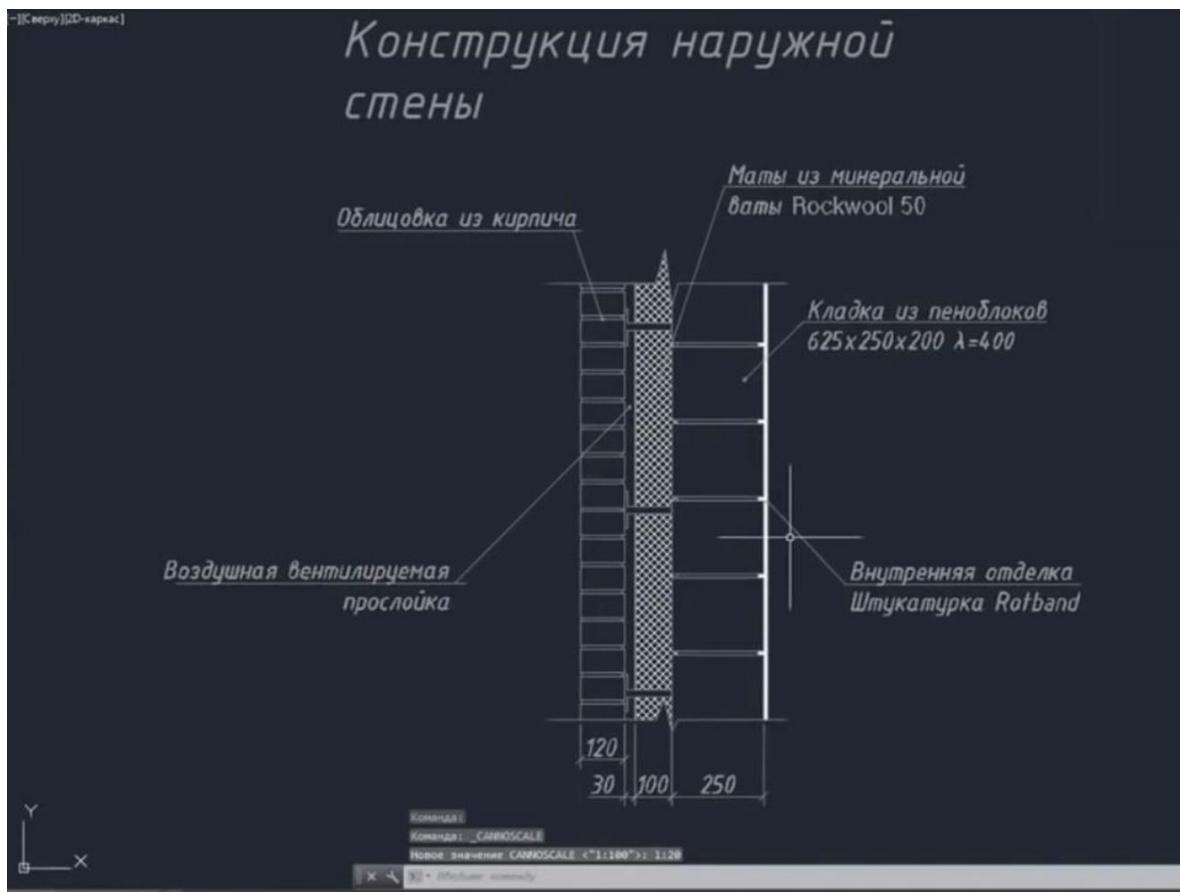

2-расм. Ташқи девор конструкцияси.

Хосил бўлган мулоқот ойнасида “растворы”, “раствор сложный” майдонларини танлаймиз, қалинлигига 1 см киритамиз, Применить тутмасини босамиз. Кейинги қатlam бизда минерал ватадан қилинган мата қалинлиги (50 мм зичлиги 100 мм). Курсорни “стена основная” устига қўйиб ўнг тутмани босамиз, “Добавить слой” буйруғини бажариб “Утеплители”, “Маты Раквул 50 ни танлаймиз, қалинлиги 10 см ни киритамиз, Применить тутмасини босамиз.


Облицовка ғишт киритилмайди, сабаби ғишт орасига маҳсус тешикчалар қилиниб ҳаво айланиб туриши таъминланиши керак. Иссиқлик

изоляцияси ҳаво билан вентилияция қилинадиган нуқтадан бошлаб ҳисобланилади. Облицовка эса фақатгина декоратив ишлаб бериш. Жами термик қаршилик деворда 4,123. Уни талаб қилинган қиймат билан солиштирамиз. Хулоса қилсак девор этарли даражада иссиқлик изоляциясига эга.

Сўнгра пол конструкциясини қўшамиз (3-расм):

- 1.”Полы по грунту и стены подволов” майдонида сичқончанинг ўнг тугмасини босамиз.
2. “Добавить конструкцию” буйругини бажарамиз.
3. “Пол цоколя” деб киритамиз. (Полда лак йўқ).
4. Применить тугмасини босамиз.

Худди олдинги ҳолатдагидек қатламларни киритамиз.

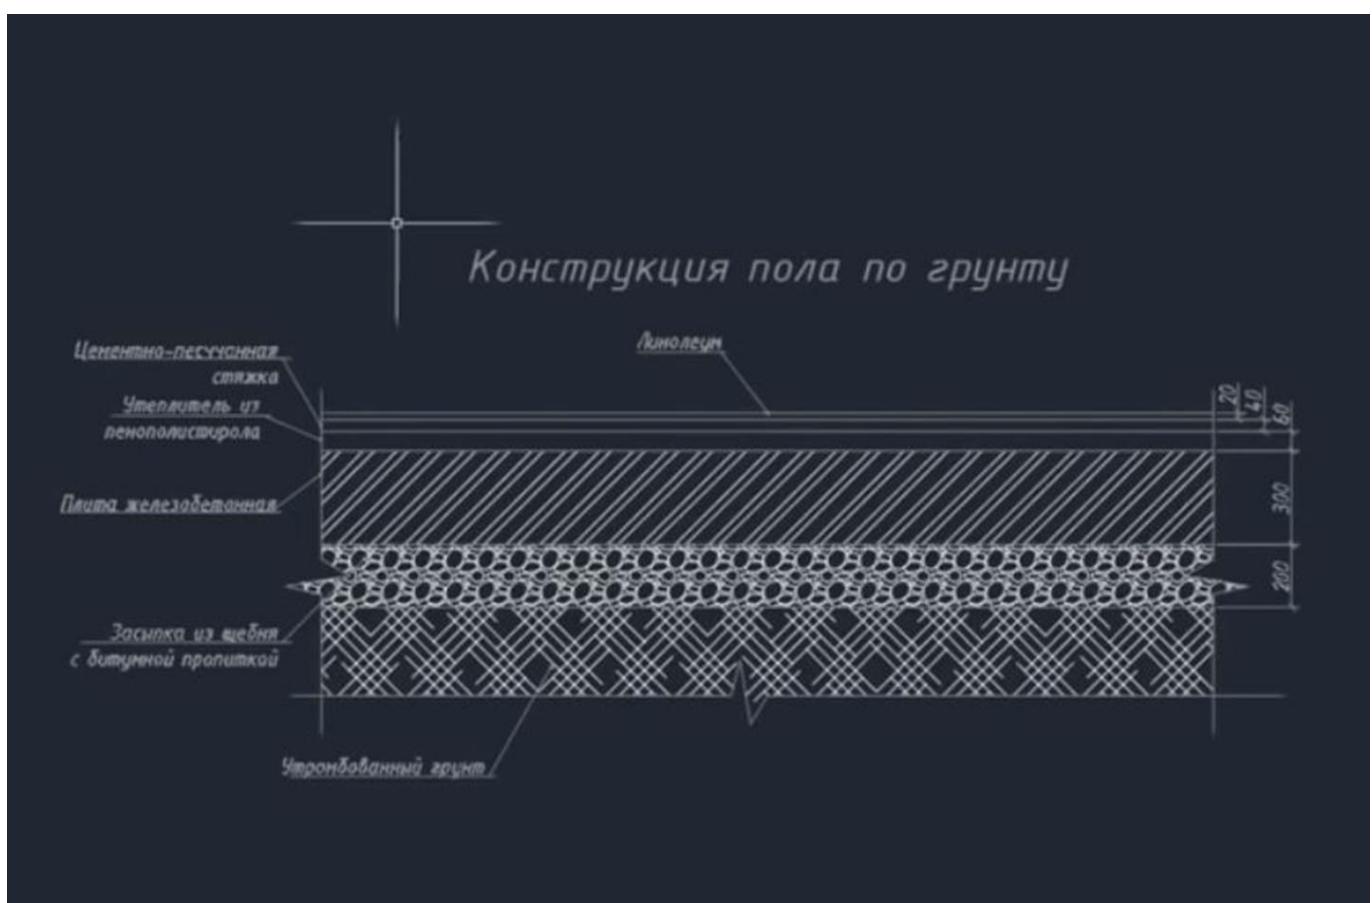

3-расм. Пол конструкцияси

Биринчи қатlam “Используется только материалы с $\lambda < 1.2$ дегани қаршилиги 1,2 катталари киритилмайды. Кейин “Засипка из щебня с битумной пропиткой” мавжуд, 200 мм қалинликда, уни киритиш учун:

1. Курсорни “Пол цоколя” устига қўямиз.
2. Добавить слой буйруғини бажарамиз.
3. Рўйхатдан “ Сипучие материалы”ни ва кейинги майдончада щебен 600 ни танлаймиз ва қалинлигига 20 см ни киритамиз.
4. Применить тугмасини босамиз.

Кейингиси темирбетон плита, қалинлиги 300 мм:

1. “Добавить слой” буйруғини бажарамиз.
2. “Бетоны” бандини танлаймиз.
3. Кейинги қаторда “ Плиты ж/б пустотные при....”, қалинлиги 30 см.
4. Применить

Утилитель из пенополистирола қалинлиги 60 мм:

1. Добавить слой.
2. Утеплители.
3. Пенополистирол 43 ни танлаймиз.
4. Қалинлиги 6 см.
5. Применить тугмасини босамиз.

Цемент қопламаси:

- 1.Добавить слой.
2. Растворы.
3. Раствор цементно песчаной 1800.
4. Қалинлиги 4 см.

Охирги қатlam линоллеум:

1. Добавить слой.
2. Пол.
3. Линолеум.

4. Қалинлиги 2 см.

5. Применить.

Девордан фарқли равища полда кўпгина коэффициентлар мавжуд.

Полнинг термик қаршилигини солиштирамиз. Дастурда пол “Покрытие” деб келтирилган. Дастурда келтирилган талаблар қаноатлаштирилди. Агар термик қаршилик талаб этилганидан кам бўлса нима қилиш керак. Табийки “Утеплитель” қалинлаштирилади.

Агар чардоқ иситилмайдиган ва том билан ёпилган бўлса том ҳисоби бажарилади. Том ёпманинг конструкцияни ўрганиб чиқамиз: асосида пустотка-плита (4-расм):

1. Добавить конструкцию.
2. Номи -“Перекрытия 2 этажа”.
3. Типи- “Перекрытия чердачное”ни танлаймиз.
4. Применить.

Кейинги ўринда қатламларни киритамиз:

1. Добавить слой.
2. Бетон.
3. Плиты ж/б пустотные при потоке снизу –вверх.
4. Қалинлиги 30 см.

Кейинги қатлам иссиқлик ҳимоя қатлами мин вата Роквуя, қалинлиги 180 мм.:

1. Добавить слой.
2. Утеплители.
3. Маты минерализованные Роквуя 50.
4. Қалинлиги 18 см.
5. Применить.

Охирги қатлам ёғоч полни киритамиз:


1. Добавить слой.
2. Дерево.
3. Ель поперек волокон 500.

4. Қалинлиги 4 см ни киритамиз.

5. Применить.

Термик қаршилик 4.487 чиқди ва уни талаб бүйича текширамиз.

Перекрытия чердакное -2,85. Кейин эса иссиқлиқлик йүқотилиши ҳисобини бажаришга ўтамиз.

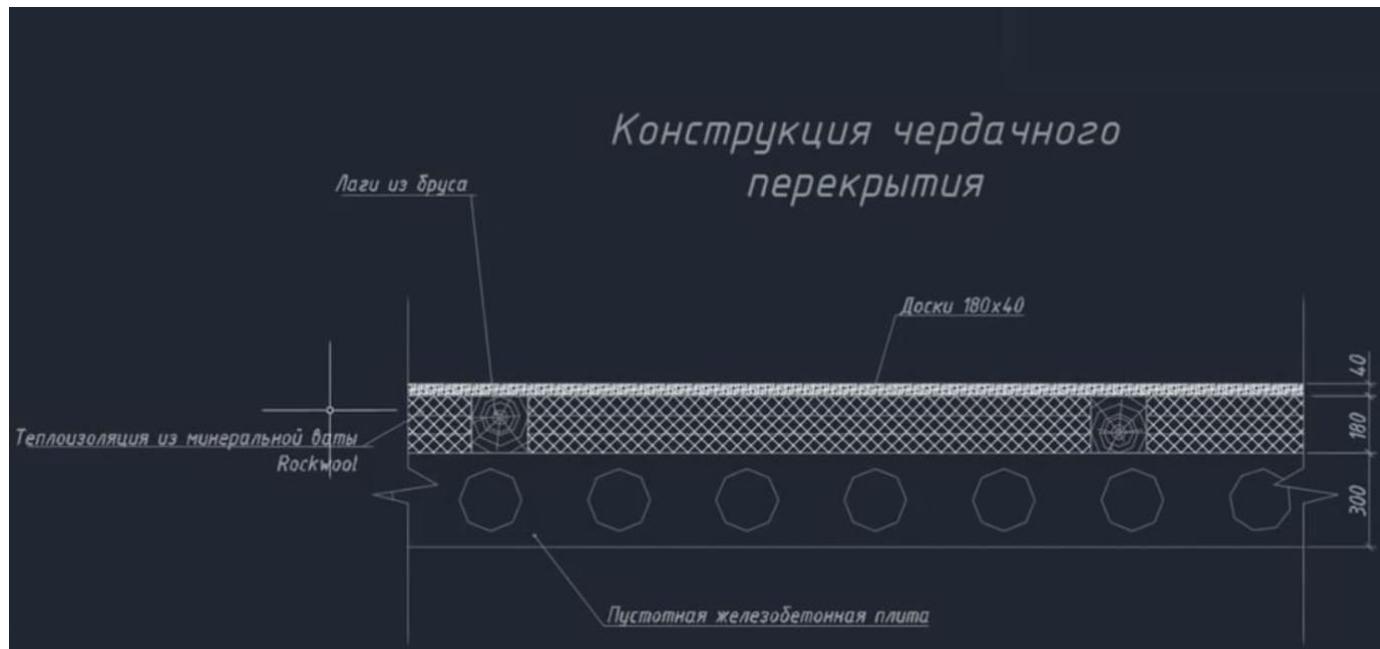

4-расм. Том ёпмаси конструкцияси

3- босқичга ўтамиз.

3- босқичда Расчетное температура – 16 $^{\circ}\text{C}$ қолади. Бинонинг баландлиги эса инфильтрация учун керак бўлади:

1.”Учитывать инфильтрация” майдонига белги ўрнатамиз.

2. Высота до корниза – 9.2 м.

3. “Расчетное скорость ветра” майдонига – 5 м/с.

4. Добавить тутмасини босамиз ва хоналар рўйхатини киритамиз.

Хоналарни гурухлар бўйича киритамиз. Хоналарни қаватлар бўйича гурухларга ажратамиз:

1. Этаж- 1.

2. Добавить.

3. Наименования помещения- Тамбур.

4. Температура -19 $^{\circ}\text{C}$.
5. Жилое или кухня – нет.
6. Площадь помещения -2,5 m^2 .
7. Тамбур учун стена:
 1. Добавить.
 2. Тип стены – «стена основная».
 3. Ориентация стены по румбом- З (запад-ойна ғаррбга қарагани учун).
 4. Площадь ограждения: Длина стены-2 м. Высота-3 м.

Дастур иссиқлик йўқотилишини ҳисоблади. 58,83 Вт. Томбурда эшик бор эди униям қўшамиз:

1.Бунинг учун стены мулоқат ойнасида Добавить тутмасини босамиз.
2.Тип- Дверь.
3. Конструкция – Дверь металлическая утепления глухая одинарная без тамбура:

ширина -0,96;

высота -2,36;

количества – 1.

Высота верха от уровня изими -3,7 м

5. Применить.
6. Применить. “Общая теплопотери помещения” аниқланилди – 887.28 Вт. “Общая потребность помещения – 1294,93 Вт.

7. Применить.

2-чи хона Холл:

1. Добавить.
2. Наименования – Холл.
3. “Расчетный режим” 8 помещения -20 $^{\circ}\text{C}$.
4. Добавить стены:

ширина – 1,04 м.

Высота -3 м.

Тип – стена основная.

Ориентация - 3.

5. Применить.

6. Площадь помещения -8,9 м².

3-чи хонани киритамиз (саниузел 8,5):

1. Площадь -8,5м²

2. Наименования – саниузель.

3. Температура – 20 С.

4. Стены – Добавить (ғарбий девор).

5. Тип стены –стена основная.

Длина – 3м.

Высота – 3м.

6. Стены мулоқот ойнасида Добавить тұгмаси босилади (дераза пролями учун).

7. 7.1.Тип –Окна и балконные двери.

7.2.Конструкция – Двухкамерный стеклопакет с расстоянием 12мм.

ширина – 1,46.

высота 0,36.

высота до верха 3,7.

7.3.Применить.

8. Применить.

2- чи деворни киритамиз Жанубдаги:

1. стены –Добавить.

2. Тип стены – основная.

3. Длина - 4,5 м.

4. Ориентация -10.

4.1.Добавить.

4.2.Тип - Окно и балконные двери.

4.3. ширина – 0,96. Қолғанлари ўз ҳолида қолади.

4.4.Применить

5. “Угловое помищения”га белги ўрнатамиз.

6. Применить тугмасини босамиз.

4- хонани ҳисоблаймиз:

1.Добавить;

2.Наименования – Гостиная;

3.Расчетный режим -20 C;

4.Площадь -23,2;

5.Добавить стены;

5.1.Длина -6,8 м.

5.2.Добавить.

5.3.Тип – Окно и балконные двери;

5.4.Двухкамерный стеклопакет;

5.5.Ширина 1,46м;

5.6.Высота – 1,46м;

5.7.Применить.

5.8. Ориентация – В.

Кейинги деворни киритамиз:

1.Стены добавить;

2.Тип Стены – основная;

3.Длина -4,2 м;

4.Высота 3 м;

5.Ориентатция – С (СЕВЕР);

5.1.Добавить окно;

5.2. Тип:- Окно и балконные двери;

5.3. Применить;

6.Применить.

Кейинги хона (кухня):

1. Добавить.

2. Наименования –Кухня;

3. Температура -19 C;

4. Площадь помещения -11,9 м²:
 - 4.1.Добавить стены;
 - 4.2.Длина - 3,8 м;
 - 4.3.Ориентация – В (восточная);
 - 4.4.Добавить Окно;
 - 4.5.Тип : - Окно и балконые двери;
 - 4.6. Конструкция – Двухкамерный стеклопакет с расстоянием 12 мм;
 - 4.7. Ширина – 1,46 м;
 - 4.8.Высота – 1,46 м;
 - 4.9. Применить.

Иккінчи деворни құшамиз:

1. Добавить;
- 2.Ориентация – ю (юнная);
- 3.Длина -4.2 м;
- 4.Добавить (ойнани киритамиз);
- 5.Тип: - Окно и балконые двери;
- 6.Применить;
- 7.Применить;

6- чи хона – ётоқхона:

1. Группа помещений мулоқат ойнасида Добавить тугмасини босамиз;
2. Наименования помещений- спальная;
- 3.Расчетный режим – 20 С;
4. Площадь помещения 14.8 м²;
- 5.Угловое помещения белги ўрнатамиз.
 - 5.1.Добавить стены;
 - 5.2.Тип стены – стена основная;
 - 5.3.Ориентация – С (Северная);
 - 5.4.Длина стены 4,45 м;
 - 5.5 Добавить двер;

5.6.Окно и балконные двери;

5.7.Конструкция: - Двухкамерные стеклопакеты с расстоянием 12

мм.

ширина – 1,46

Высота – 1,46

5.8.Применить

5. Применить.

6. Добавить (стена)

7.1.Тип стены – стена основная

7.2.Ориентация- 3

7.3.Длина – 4,41

7.4.Добавить

7.5.Окно и балконные двери

7.6. Применить

8. Применить

9. Применить

1- қаватдаги ҳисоб бажарилди.

Умумий иссиқлик талаби 4812 вт.




5-расм. Эшик конструкцияси

2-амалий машғулот: Тураг жой биноси иситиш тизимининг гидравлик ҳисоби

Гидравлик ҳисобни бажариш учун албатта умумий маълумотларни киритиш керак. Гидравлик ҳисоб Гидравлика бўлимида амалга оширилади.

Гидравлика бўлимида 2 та пункт бор: ”Гидравлика” ва “Пропускная способность труб”. Бу 2- чи бандда катта бўлмаган “шпоргалка” келтирилган. Қайси тизимда, қайси диаметрдаги қувурларни танлаш, чегаравий сув сарфини кўриш мумкин. Мисол учун, тураг жойни иситишни танласак: “Отопления жилых зданий на участках с золотниковой регулируемой арматурой (обычное), (максимальный скорость воды, 1-расм).

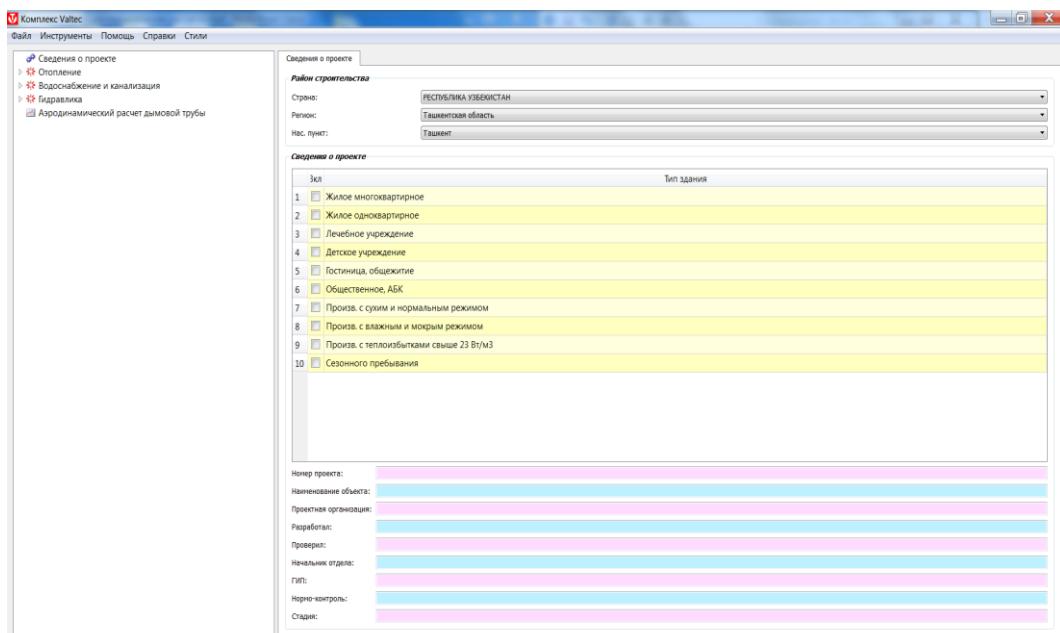

1-расм. Дастурнинг асосий ойнаси

Сувнинг максимал харакат тезлигини автоматик равища 0,5 м/с ўрнатилади ва мос равища турба танлаймиз (металлорпластик) иситиш тизимининг қуввати қанча бўлишилигини тахминан билиб оламиз. Масалан диаметри 20 мм бўлган қувур радиаторининг суммар қуввати 8,41 кВт бўлган тизимни таъминлай олади, бунда қаршилик (потерия давления) 272,85 Па/м бўлар экан. Асосий ҳисобни бажариш учун “Гидравлика” бўлими мавжуд. 2

қаватли ҳусусий туарар-жойни лойиҳалашни кўриб чиқамиз. Гидравлик ҳисоб нимадан бошланади:

Бошланғич маълумотлар:

Тип система-Отопление

Отопление - иситиш тизими ҳисоби


Водопровод - сув таъминоти ҳисоби

Прочие - совутиш тизими, сувнинг технологик таъминоти ва ҳоказо.

“Отопления”ни танлаймиз. “Зависимое и независимое:”. “Зависимое” – лойиҳаларда марказлашган иситиш тизимлари, “Независимое” – ўзи алоҳида ва насос алоҳида тузувчи тизимлар. (алоҳида котел бўлиши мумкин ёки етказиб берувчи насос)

Бизнинг ҳолатда: Независимое (боғлиқ бўлмаган).

Ветки (шохчалар): Иситиш тизимлар шохчаларга ажратилади, сабаби ҳисоблаш осон бўлиши учун. Тизимга қарайдиган бўлсак бир қисми юқорига, иккинчи қисми эса тўғрига кетади (2-расмга қаранг). Юқорига кетган иссиқ сув 1-чи радиоторга етиб бориб бир қисми 1-чи радиоторга, 2-қисми эса 2-чи радиоторга кетади. Худди шундай 2-чи радиоторга ва охирги радиоторга боради.

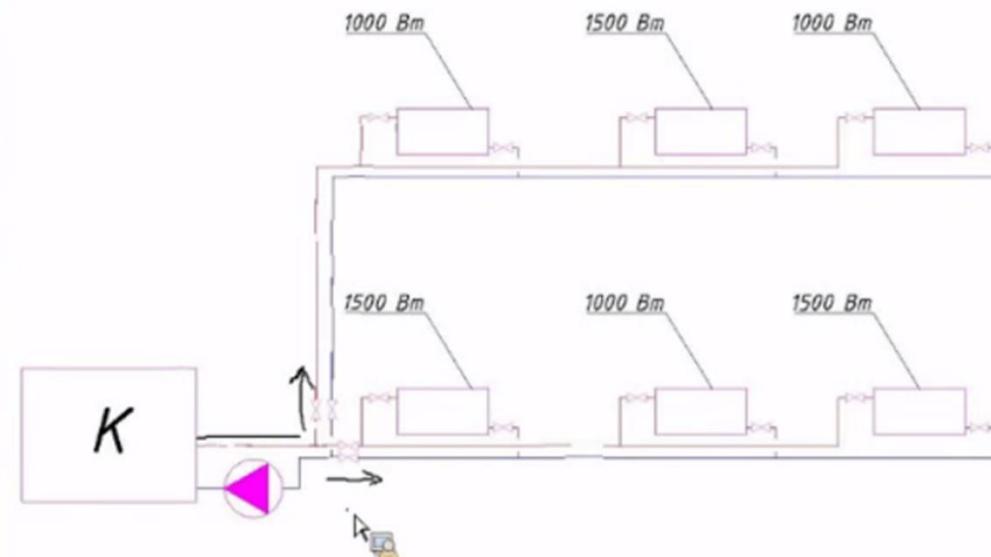

2-расм.

Хар бир ёпік контурға шохчага дейилади. Худди шундай түғрига кетадиган иссиқ сув ҳам ҳар бир радиоторға бориб қайтиши шохчага бўлади. Қанча радиотор бўлса шунча шохчага бўлиши керак. 6 та радиотор - 6 та шохчани ҳисоблаш керак бўлади. Лекин иситиш тизимида ҳисоблашни осонлаштириш учун, яъни қувур диаметри ва насос қувватини аниқлаш учун энг охирги нуқтадаги радиоторга сув етқазиб бериш керак бўлади.

Шунинг учун лойиҳаланаётган тизим 2 та шохчага ажратилади:


- юқори
- пастки шохчалар.

Добавить тугмасини босамиз, кейинчалик дастур шохчани участкаларга бўлишни таклиф этади.

Участка – қувурнинг узунлиги бўйича сарф (расход) ўзгармайдиган қисми.

1- УЧАСТКА.

1- участкани киритиш учун унинг номини “2-қават орқали” деб киритамиз. 1- участка ойнасида “Температура” майдонига 80^0 ни киритамиз. Кейинчалик иссиқлик узатиш сарфини “расход” аниқлаш керак ёки “рассчитать от теплового потока” буйруғига белги ўрнатамиз, у ҳолда дастур ўзи ҳисоблаб беради (3-расм).

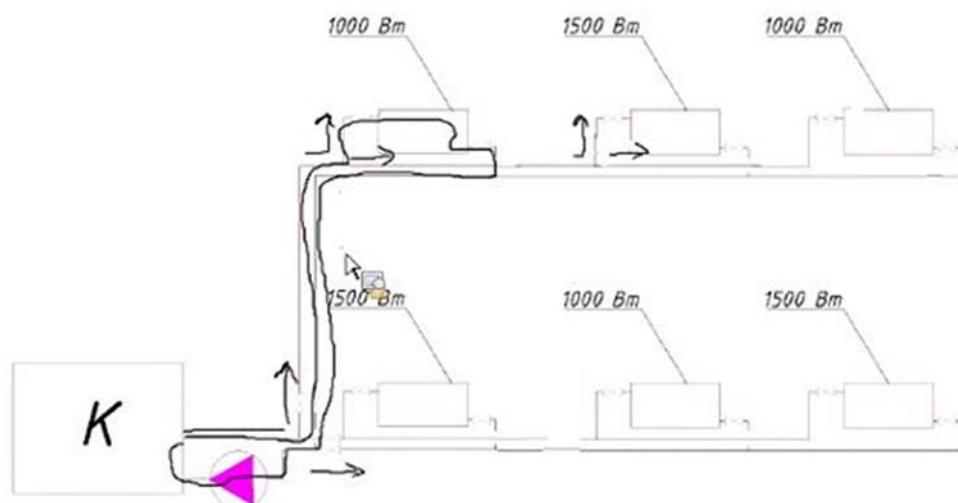

3-расм.

“Расчетный перепод температур” – кўпинча қайтишда 60^0 бўлади, лекин биз 20^0 киритамиз. Катта қўйсак котёл оғир режимда ишлаб қолади. Энди “тепловой поток” ни киритиш учун шохча қувватини ҳисоблаб чиқиш керак.

Шохча бўйича радиаторлар қуввати қўшиб олинади.

$$1000\text{Bt}+1500\text{Bt}+1000\text{Bt}=3500\text{Bt}=3,5\text{Bt}$$

Дастур автоматик равиша сувнинг ҳажми ва массасини ҳисоблайди.

Кейин

- “Трубапровод” - Металлопластик;
- “Принять шероховатость:” - По СНИП –СНИП бўйича ёки По паспорту. Шероховатость (дағаллиги) чизиқли иссиқлик босими йўқотилишига таъсир қиласи;
- Трубопровод диаметрини танлаймиз.Олдинига $\varnothing 16$ бўлган трубани танлаймиз, ички диаметри $\varnothing 12$ бўлади.

Диаметр киритганда сувнинг тезлигига эътибор бериш керак СНИП бўйича тезлик $1,5$ м/с ошмаслиги керак, (турар жойлар учун 1m/s) яни “линейний по тери давления” га эътибор бериш керак. 1 музунликдаги участкада “Линейный перепад давления» (ЛПД) 800Pa катта бўлмаслиги керак. Кўрилаётган участкаларда маҳаллий қаршиликлар мавжуд бўлиш мумкин.

Масалан вентил ёки ёпувчи кранлар. Ёпувчи кран подачада, вентил обраткада ундан ташқари бурчак боғланишлари мумкин. Ундан ташқари поворот, отводлар, тройниклар ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Тройниклар маҳаллий қаршилиқ сифатида қаралади.

Бизда тизимнинг 1-чи участкасида қўйидаги маҳаллий қаршиликлар мавжуд:

1. Кран;
2. Угольник;
3. Тройник.

Маҳаллий қаршиликларни киритамиз:

- “Добавить” тугмасини босамиз;
- Элементы системы-“ Кран шаровой полиопроходной”;

Диаметр 15 труба диаметри 16 бўлгани учун кейин бурчакда турган “уголокни” киритиш учун:

- “Вид элемента:” - Фитинги Valtec;
- “Элемент:”-“Угольник”;

Охирги элемент тройник уни киритамиз:

- Добавить тугмасини босинг;
- “Вид элемента:” – “Фитинги Valtec”;
- “Элемент:”- “Тройник переходом на резбу”.

Сув D1 га ҳаракатланади.Применить тугмаси босилади. 1-участкадаги босимнинг умумий йўқотилиши 1137,39 Па.

Кейинги участкани киритамиз. Расчетная ветка ойнасида “Добавить” тугмасини босинг.

УЧАСТОК 2

- Имя участка: Участок 2.
- Температура - 80°C
- “Рассчитать от теплового потока” майдонига белги ўрнатинг.
- ”Расчетный перепод температуры” майдонига 20°C ни киритинг.
- Тепловой поток майдонига 2500Вт ни киритамиз. Сабаби 2-участкада 1500Вт ва 1000Вт радиаторга сув бориши керак бўлади.

- Труба Ø16 олинади, ички диаметри 12 оламиз.

Сувнинг тезлиги бўйича талабга жавоб беради. “Линейный потери давления учун ҳам (Длина участка 1м га) 96,63 жавоб беради. Участка узунлиги 5м бўлсин.

Бизда тизимнинг 2-чи участкасида қуидаги маҳаллий қаршилик мавжуд:

1. Угольник;

Маҳаллий қаршиликни киритамиз:

- Добавить;
- “Вид элемента:” - Фитинги Valtec;
- “Элемент:” – “Тройник переходом на резьбу”, Диаметр D1=16, D2=1/2,03=16 приточный, КМС для выбора D1- 03.

2 - участка ҳам тайёр. Унда 54960 Па умумий йўқотиш.

3-УЧАСТКА

Участка –ёпувчи участка

Добавить тутмасини босамиз.

Имя участка: Участка – 3;

Температура: 70⁰;

Температура 70⁰ олингани сабаб ҳисобга катта таъсир кўрсатмайди.

“Рассчитать от теплового потока” белги ўрнатамиз. “Рассчетный перепод температуры” майдонига 20* ни киритамиз Бу 3- участка фақатгина 1000 Вт бўлган радиоторни таъминлайди ва “Тепловой поток” майдонига 1000 Вт ни киритамиз.

Скорость, 0,11 Длина участка 1 киритамиз “Линений потеря давления” 20,06 талабга жавоб беради.

“Длина участка” - 10 м ни киритамиз.

Кейин маҳаллий қаршиликларни киритамиз.

Бизда тизимнинг 3-чи участкасида қўйидаги маҳаллий қаршиликлар мавжуд:

1. Угольник;
2. Терmostатик клапан;
3. Радиатор, ёпувчи участка бўлганлиги учун сув фақат радиатор орқали ўтади ва унда радиатор маҳаллий қаршилик сифатида иштирок этади;
4. Кран;
5. Уголник.

Маҳаллий қаршилик “Уголок” ни киритамиз:

- “Вид элемента:” - Фитинг Valtec;

• “Элемент:” – Угольник. Диаметр: $D_1=16$, $D_2= 16$. Применить тутмасини босамиз.

“Термостатик клапан” ни киритиш учун:

- “Вид элемент:” - Элементы системы;
- “Элемент:” – “Кран радиаторний термостатический угловой”.

Применить тутмасини босинг.

Радиоторни киритамиз. Радиоторни киритиш учун:

- “Вид элемента:” – “Прибор отопительные”;
- “Вид радиатора:” – “Чугунные радиаторы количество секций”, “Диаметр условного прохода подводки ,мм” – 15; количество секций от 13- до 16.

Радиотордан кейин клапан турибди, уни ни киритамиз:

- “Вид элемента:”- “Элементы системы”;
- “Элементы систем:” – “Кран радиаторный угловой”.

Кейинги элемент “Уголок”. Бизда “уголок” бор эди, шунинг учун охирги “уголок”ни киритмасдан олдинги “уголок”нинг сонини 2 га ўзгартирамиз. Бунинг учун “Фитинг Valtec для металла пластика угольник” устига курсорини ўрнатамиз. “Изменит” тутмасини босамиз, “Количество однотипных элементов” майдонига 2 ни киритамиз. Применить тутмасини босамиз. Яна Применить тутмасини босамиз.

УЧАСТКА 4

Добавить тутмасини босамиз.

Имя участка: УЧАСТОК 4

- “Температура» - 60^0 (чунки бу обратка).

“Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатамиз. Тепловой поток -2500 (чунки обратка) 2- ва 3- радиатордан сув олади, $1500\text{Bt} +1000\text{Bt}$ Расчетный перепод -20^* Внутренний диаметр 12 Длина участка 5 м.

Маҳаллий қаршиликларни киритамиз.

Вид элемента: Фитинги Valtec для металлоил Элемент: тройник с переходом на резбу Диаметр: D1=16, D2=16, D3=16 КМС вытянена (тройнико да сув қўшилади)

Применить, Применить.

5- УЧАСТОК

Добавить тугмасини босинг. Имя участка: Участок 5.

• “Температура:” – 60⁰. “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг.

- “Тепловий поток:” - 3500Вт;
- “Расчетный перепад темп., °C” – 20⁰;
- “Внутренний диаметр” - Ø12 мм.
- “Длина участка” - 5 м.

Бизда тизимнинг 5-чи участкасида қўйидаги маҳаллий қаршиликлар мавжуд:

1. Уголок;
2. Вентил;
3. Тройник.

Маҳаллий қаршилик “Угольник” ни киритамиз:

• “Вид элемента:” - Фитинг Valtec;

• “Элемент:” – Угольник. Диаметр: D1=16, D2= 16. Применить тугмасини босамиз.

• Добавить тугмасини босинг ва маҳаллий қаршиликларни киритинг:

• “Вид элемента:” –“Элементы системы”;

• “Элементы системы:” – “Вентил прямопоточный”. Добавить тугмасини босинг.

• “Вид элемента:” – “Фитинги Valtec”, диаметр: D1=16 D2=16.

Применить тугмасини босинг.

Добавить тугмасини босинг.

• “Вид элемента:” – “Фитинги Valtec”;

- “Элемент:” – “Тройник с переходом на резбу”, Диаметр: D1=16 D2=16 D3=16. Применить тугмасини босинг. Применить тугмасини босинг.

1-чи шохчага тугади. Бу шохчада “Общие линийное потеря давления” 3000. Бу катта эмас, масала үқув дарси бўлганлиги учун босимнинг умумий йўқотилиши 2117,56 Па. Шохчадаги босимнинг умумий йўқотилиш 5118,47 Па. “Принять” тугмасини босинг. 1-чи шохча тайёр.

2-ЧИ ШОХЧАНИ ҲИСОБЛАЙМИЗ.

2-чи шохчада 5 та участка мавжуд. 1- участка 1500 Вт ни, 2-чи участка 2500 Вт ва 3- чи участка 3500 Вт ни таъминлайди. Добавить тугмасини босиб 2-чи Шохчани киритамиз, уни “1- қават орқали” деб номлаймиз.

Добавить тугмасини босамиз ва қуидагиларни киритамиз:

УЧАСТОК 1.

- “Имя участка:”- Участок 1;
- “Температура:” – 80⁰;
- “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг;
- “Тепловой поток” - 3500 Вт;
- “Расчетный перепад темп., 0C” – 20⁰;
- “Внутренний диаметр:” – 12;
- “Длина участка” га 1 м киритиб сувнинг тезлиги билан “Линейный потеря давления” ни текшириб оламиз;
- “Длина участка” га – 5 м ни киритамиз.

“Участок” мулоқот ойнасида “Добавить” тугмасини босиб “Потери на местные сопротивления” ойнасини чақирамиз. Бу ойнада;

- “Вид элемента:” - ”Фитинги Valtec”;
- “Элемент:” - “Тройник с переходом на резбу”, Диаметр:D1 =16 D2 =16 D3= 16 Вытежной ни киритамиз. “Применить” тугмасини босамиз. 1-чи участка тайёр. Принять тугмасини босамиз.

2-УЧАСТКА

2- чи участка учун ҳам ҳудди шундай, “Добавить” тугмасини босамиз ва қўйидаги маълумотларни киритамиз:

- “Имя участка:” – “Участок-2”
- “Температура:” – 80^0 ;
- “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг;
- “Тепловой поток -2500Вт (чунки $1000+1500$ Вт);
- “Расчетный перепад темп., ^0C ” – 20^0 ;
- “Внутренний диаметр” -12;
- “Длина участка”- 5 м.

Ушбу мулоқот ойнасида Добавить тугмасини босиб “Потери на местные сопротивления” мулоқат ойнасини чақирамиз. Бу ойнада қўйидагиларни киритамиз:

- “Вид элемента:” – “Фитинги Valtec для”
- “Элемент:” – “Тройник с переходом на резбу”, Диаметри: $\text{D}1=16$ $\text{D}2=16$.

“Принять” тугмасини босамиз. 2-чи участка тайёр. Принять тугмасини босамиз.

3-УЧАСТКА

3-чи участкани киритиш учун “Добавить” тугмасини босинг, 3-чи участка бу фақатгина радиатордан ўтадиган участка, шунинг учун ҳарорат 70^0 бўлиши керак. Қўйидаги маълумотларни киритинг:

- “Имя участка:” – “Участок 3”
- “Температура:” – 70^0 ;
- “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг;
- “Тепловой поток -1500Вт (чунки охирги радиатор);
- “Расчетный перепад темп., ^0C ” – 20^0 ;
- “Внутренний диаметр” -12;
- “Длина участка”- 8 м.

Бизда 2-чи ўохчанинг 3-чи участкасида қуидаги маҳаллий қаршиликлар мавжуд:

1. Радиатор, ёпувчи участка бўлганлиги учун сув фақат радиатор орқали ўтади ва унда радиатор маҳаллий қаршилик сифатида иштирок этади;
2. Угольник;
3. Термостатик клапан;
4. Кран;

“Добавить” тугмасини босамиз, ҳосил бўлган “Потери на местные сопротивления” ойнасида қуидагиларни киритинг:

- “Вид элемента:” – “Прибор отопления”;
- “Вид радиатора:” – “Чугунный радиатор при количестве секция”;
- “Диаметр условного прохода:” – 15 мм, От 13 до 16. “Принять” тугмасини босамиз.

“Добавить” тугмасини босамиз ва ҳосил бўлган мулоқат ойнасида қуидагиларни киритамиз:

- “Вид элемента:” – “Элементы системы”;
- “Элементы системы:” – “Кран радиаторный терmostaticкий угловой”. “Принять” тугмасини босамиз. “Добавить” тугмасини босиб “Потери на местные сопротивления” ойнасида қуидагиларни киритинг:
- “Вид элемента:” – “Элементы системы”;
- “Элементы системы:” – “Кран радиаторный прямой”. “Принять” тугмасини босамиз. З-участка тайёр бўлади. Принять тугмасини босамиз.

4-УЧАСТКА

4- участкага ўтамиз. Бунинг учун “Добавить” тугмасини босамиз, ҳосил бўлган мулоқат ойнасида қуидагиларни киритинг:

- “Имя участка:” Участок 4;
- “Температура:” – 60⁰;
- “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг;
- “Тепловой поток:” – 2500 Вт;

- “Расчетный перепад темп., ${}^{\circ}\text{C}$ ” – 20^0 ;
- “Внутренний диаметр” – 12 мм;
- “Длина участка” – 5 м.

Добавить тугмасини босинг, ҳосил бўлган “Потери на местные сопротивления” ойнасида қуидагиларни киритинг:

- “Вид элемента:” – “Фитинги Valtec для “;
- “Элемент:” – “Тройник с переходом на резбу”, Диаметр $D1=16....$ “Принять” тугмасини босинг.

5-УЧАСТКА

5-участкага ўтамиз. “Добавить” тугмасини босингва қуидагиларни киритинг:

- “Имя участка:” - Участок 5;
- “Температура:” – 60^0 ;
- “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг;
- “Тепловой поток:” – 3500 Вт;
- “Расчетный перепад темп., ${}^{\circ}\text{C}$ ” – 20^0 ;
- “Внутренний диаметр” – 12 мм;
- “Длина участка” – 8 м.

“Добавить” тугмасини босамиз ва “Потери на местные сопротивления” ойнасида қуидагиларни киритинг:

- “Вид элемента:” – “Фитинги Valtec....”;
- “Элемент:” – “Тройник с переходом на резбу”, бошқа кўрсаткичлар ўз ҳолида қолдирилади. “Принять” тугмасини босинг. Яна принять тугмасини босамиз.


Иккинчи қават ҳам тугади, энг қизиги 2-қаватда босим йўқотилиш 1-қаватга нисбатан кўп, сабаби 1-қаватда қувурлар узунлиги катта. 1 қават орқали босимнинг йўқотилиши 5 кПа, 2-чи шохча бўйича 6 кПа атрофида. Икита шохчани баланс қилиш учун вентиллардан фойдаланишади.

Ундан ташқари “Котёл” дан үтадиган шохчани ҳам ҳисоблаш керак, мақсад суммар босим йўқотилишини ҳисоблаш. Бунинг учун мос равища 3-шохчани киритаман ва уни “Котёл” деб номлаймиз. Котёлда мос равища ҳарорат 70^0 с бўлади, обраткадан келади ва котёлдан үтади.

- “Имя участка:” - Котёл;
- “Температура:” – 60^0 ;
- “Рассчитать от теплового потока “ майдонига белги ўрнатинг;
- “Тепловой поток:” – 3500 Вт;
- “Расчетный перепад темп., ^0C ” – 20^0 ;
- “Внутренний диаметр” – 12 мм;
- “Длина участка” – 8 м.

“Добавить” тугмасини босамиз ва “Потери на местные сопротивления” ойнасида қуйидагиларни киритинг:

Босимнинг жами қиймати “Котёл” орқали үтадиган босим ҳамда қайсиdir шохча, яъни босим катта бўлган шохчадаги босим йифиндиси орқали ифодаланади. Бизнинг ҳолатда 2-чи шохчада босим йўқотилиши 6997 Па ни ташкил этади, “Котёл”даги босим йўқотилиши 7902 Па. Яхлитласак “Котёлда” да 8 кПа ва шохчада 7 кПа, жами иситиш тизимида 15 кПа ни ташкил қиласди. Тизимнинг сув сарфи 0.21 кг/л+.... =0.38 кг/с. Насос танлашимиз керак, яъни 0.38 кг/с сарфни ва 15 кПа босимни таъминлайдиган насос танлаш. Wilo насослари хатактеристикаларидан насос танлаймиз. Жадвалда Сарф Q м3/ч да берилган кг/с ни 3.6 қўпайтириб $0.38 * 3.6 = 1.368$ м3/ч ни ҳисоблаб оламиз, босим 15 кПа ни Конвертор ёрдамида м ртутного стальбага ўтказамиз (1.52958). Жадвалдан улар ёрдамида насос танлаймиз: Wilo-star RS 25/2, 20/2.

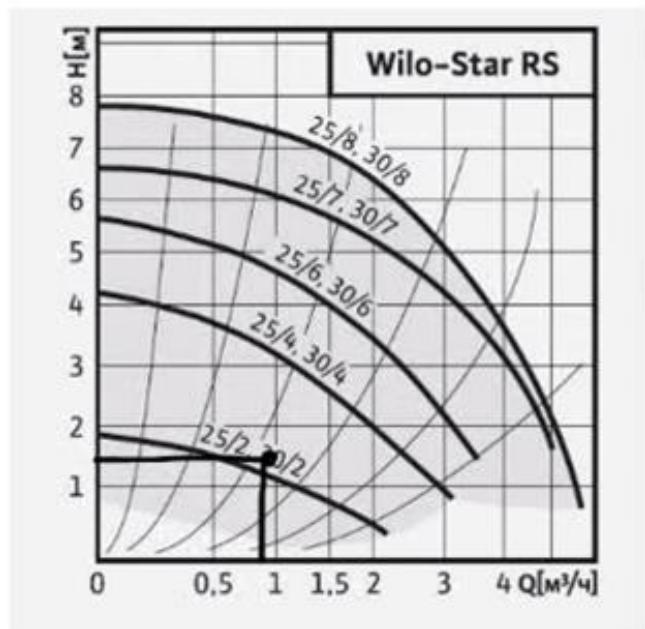

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

Кейс №1: Иссиклик кўчиш жараёнлари. Иссикликни узатиш турлари. Иссиклик алмашинув аппаратлари ва уларнинг иссиқлик ҳисоби.

I. Педагогик аннотация.

Модул номи: “Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини кўллаш”.

Мавзу: Иссиклик кўчиш жараёнлари. Иссикликни узатиш турлари. Иссиклик алмашинув аппаратлари ва уларнинг иссиқлик ҳисоби.

Берилган case study мақсади: “Иссиклик кўчиш жараёнлари. Иссикликни узатиш турлари. Иссиклик алмашинув аппаратлари ва уларнинг иссиқлик ҳисоби”га умумий тавсиф беради, Тингловчиларга баҳо бериш мезонлари тушунтирилади, гуруҳчалар ташкил қиласи, кейс стадининг индивидуал босқичида бажариш учун мавзу берилади. Тингловчиларга кейс дафтарчалари тарқатадилади. Мавжуд адабиёт билан таништирилади.

Кутилаётган натижалар: Тингловчилар ушбу мавзуни ўрганиш жараёни орқали “Иссиклик таъминоти ва иссиқлик жараёнлари ҳамда газ таъминотида янги технологиялар” модулининг асосий вазифалари, ютуқлари, бошқа модуллар билан боғланиш даражалари, жамиятдаги аҳамияти ҳамда бугунги Ўзбекистандаги тараққиёт даражалари ҳақида тушунчаларга эга бўладилар.

Case study-ни муваффакиятли бажариш учун Тингловчи қўйидаги билимларга эга бўлиши лозим:

Тингловчи билиши керак:

Модуль мақсади ва вазифаларини. Иссиклик кўчиш жараёнларини. Иссикликни узатиш турларини. Иссиклик алмашинув аппаратлари ва уларнинг иссиқлик ҳисобини.

Тингловчи амалга ошириши керак: мавзуни мустақил ўрганади, муаммонинг моҳиятини аниқлаштиради; гояларни илгари суради, мустақил

қарор қабул қилишни ўрганади, ўз нуқтаи назарига эга бўлиб, мантиқий хулоса чақаради, маълумотларни таққослади, танқидий хулоса чиқаради, тахлил қиласди ва умумлаштиради.

Case study-нинг обьекти: Иссиклик кўчиш жараёнларини. Иссикликни узатиш турларини. Иссиклик алмашинув аппаратлари ва уларнинг иссиқлик ҳисоби.

Case study-да ишлатилган маълумотлар манбаи:

“Иссиклик таъминоти ва иссиқлик жараёнлари ҳамда газ таъминотида янги технологиялар” модули бўйича адабиётлар.

Case study-нинг типологик хусусиятларга кўра характеристикаси:

Case study кабинетли тоифага кириб сюжетсиз хисобланади, case study маълумотларни тақдим қилишга, уларни ҳал этишга, ҳамда тахлил қилишга қаратилган.

Муаммолар: Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш модули бутун дунё ривожланган мамлакатларининг университетларида қандай ўрин топган ?

Бизда СОВЕТ ИТТИФОҚИ даврида бундай модул ўқилганми ?

Мустақил Ўзбекистонда ушбу йўналишда дастлаб қандай модул ўқилган ?

Ундан кейин бакалавр ва магистрларга ўқилган модулнинг номи ?

Иссиклик кўчиш жараёнларини биноларни иситиш, совутиш ҳамда турли хил қурилмаларни нормал ишлаши учун зарур бўлган иссиқлик шароитларни таъминлашдаги аҳамияти? Иссикликни узатиш турлари ва ҳисоблаш усуллари? Иссиклик алмашинув аппаратлари ва уларнинг иссиқлик ҳисоби?

Кейс №2: Иссиклик таминотининг замонавий ҳолати ва асосий муаммолари.

I. Педагогик аннотация.

Модул номи: “Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш”.

Мавзу: Иссиклик таминотининг замонавий ҳолати ва асосий муаммолари.

Берилган case study мақсади: “Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш”га умумий тавсиф беради, Тингловчиларга баҳо бериш мезонлари тушунтирилади, гурӯҳчалар ташкил қиласиди, кейс стадининг индивидуал босқичида бажариш учун мавзу берилади. Тингловчиларга кейс дафтарчалари тарқатадилади. Мавжуд адабиёт билан таништирилади.

Кутилаётган натижалар: Тингловчилар ушбу мавзуни ўрганиш жараёни орқали “Иссиклик таъминоти ва иссиқлик жараёнлари ҳамда газ таъминотида янги технологиялар” модулининг асосий вазифалари, ютуқлари, бошқа модуллар билан боғланиш даражалари, жамиятдаги аҳамияти ҳамда бугунги Ўзбекистандаги тараққиёт даражалари ҳақида тушунчаларга эга бўладилар.

Case study-ни муваффакиятли бажариш учун Тингловчи қўйидаги билимларга эга бўлиши лозим:

Тингловчи билиши керак:

Иссиклик таминотининг замонавий ҳолати ва асосий муаммоларини.

Тингловчи амалга ошириши керак: мавзуни мустақил ўрганади, муаммонинг моҳиятини аниқлаштиради; ғояларни илгари суради, мустақил қарор қабул қилишни ўрганади, ўз нуқтаи назарига эга бўлиб, мантикий хulosса чақаради, маълумотларни таққослайди, танқидий хulosса чиқаради, тахлил қиласиди ва умумлаштиради.

Case study-нинг обьекти: Иссиклик таминотининг замонавий ҳолати ва асосий муаммолари.

Case study-да ишлатилган маълумотлар манбаи:

“Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш” модули бўйича адабиётлар.

Case study-нинг типологик хусусиятларга кўра характеристикаси:

Case study кабинетли тоифага кириб сюжетсиз хисобланади, case study маълумотларни тақдим қилишга, уларни ҳал этишга, ҳамда таҳлил қилишга қаратилган.

Муаммолар: Иssiқлик таъминотининг замонавий ҳолати ва асосий муаммолари нималардан иборат?

Иssiқлик таъминоти тизимларида иssiқлик энергиясини тежаш муаммоси?

Иssiқлик энергиясининг тежаш йўллари?

Иssiқлик энергиясининг тежаш учун янги технологиялардан фойдаланиш?

Атроф мухитини муҳофаза қилишда иssiқлик энергиясини тежашнинг ахамияти?

Муҳандислик коммуникация жиҳозларини фойдали иш коэффициентини ошириш?

Кейс №3: Иssiқлик таъминотида компьютер технологияларидан фойдаланиш.

I. Педагогик аннотация.

Модул номи: “Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш”.

Мавзуу: Иssiқлик таъминотида компьютер технологияларидан фойдаланиш

Берилган case study мақсади: “Иssiқлик таъминоти ва иssiқлик жараёнлари компьютер технологияларидан фойдаланиш”га умумий тавсиф беради, Тингловчиларга баҳо бериш мезонлари тушунтирилади, гуруҳчалар ташкил қиласи, кейс стадининг индивидуал босқичида бажариш учун мавзу берилади. Тингловчиларга кейс дафтарчалари тарқатадилади. Мавжуд адабиёт билан таниширилади.

Кутилаётган натижалар: Тингловчилар ушбу мавзуни ўрганиш жараёни орқали “Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини

қўллаш” модулининг асосий вазифалари, ютуқлари, бошқа модуллар билан боғланиш даражалари, жамиятдаги аҳамияти ҳамда бугунги Ўзбекистандаги тараққиёт даражалари ҳақида тушунчаларга эга бўладилар.

Case study-ни муваффақиятли бажариш учун Тингловчи қуидаги билимларга эга бўлиши лозим:

Тингловчи билиши керак:

Иссиқлик таъминотида янги энергия тежамкор технологияларни.

Тингловчи амалга ошириши керак: мавзуни мустақил ўрганади, муаммонинг моҳиятини аниқлаштиради; ғояларни илгари суради, мустақил қарор қабул қилишни ўрганади, ўз нуқтаи назарига эга бўлиб, мантиқий хulosса чақаради, маълумотларни таққослади, танқидий хulosса чиқаради, таҳлил қиласи ва умумлаштиради.

Case study-нинг обьекти: Иссиқлик таъминотида янги энергия тежамкор технологиялар.

Case study-да ишлатилган маълумотлар манбаи:

“Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш” модули бўйича адабиётлар.

Case study-нинг типологик хусусиятларга кўра характеристикаси:

Case study кабинетли тоифага кириб сюжетсиз хисобланади, case study маълумотларни тақдим қилишга, уларни ҳал этишга, ҳамда таҳлил қилишга қаратилган.

Муаммолар: Лойиҳалаш ва қурилишда ахборот технологияларини қўллаш талаблари нималардан иборат?

Замонавий иситиш асбобларини танлаш ва уларнинг иссиқлик юкламаларини ҳисоблаш.

Термостатик ростлаш арматуралари танлаш.

Биноларни иситишда фойдаланиладиган конструктив ечимлари.

Кўп қаватли тураг жой ва жамоат биноларини иситиш учун ҳозирги кунда қандай иситиш тизимлардан фойдаланилмоқда? Уларнинг асосий афзалликлари ва камчиликлари?

Замонавий иситиш тизимлари қандай афзалликларга эга? Янги технологик ёчимларни изоҳлаб беринг?

Кўп қаватли осмонўпар биноларни иситишнинг моҳиятлари нималар билан белгиланади? Нима мақсадда сувли иситиш тизимлари алоҳида зоналарга бўлинади?

Саноат биноларини иситиш учун қандай иситиш тизимларидан фойдаланилади?

VI. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шархи	Инглиз тилидаги шархи
<i>Иссиқлик утказуучанлик</i>	Модда зарралари бевосита бир бирига тегиб туриши натижасыда энергия ва иссиқлик харакати алмашинуви орқали содир бўладиган иссиқликни кўчиш жараёни	Process of carrying over of the warmth, occurring at direct contact of particles of the substance, accompanied by an exchange of energy and their thermal movements
<i>Конвекция</i>	Суюқлик ва газларда, суюқлик ёки газ зарраларини силжиши ва аралашishi натижасыда содир бўладиган иссиқликни кўчиш жараёни	Process of carrying over of warmth in liquids and gases as a result of moving and hashing of particles of a liquid or gas
<i>Иссиқлик нурланиши</i>	Бир жисмдан иккинчи жисмга молекуляр ва атомларнинг мураккаб тебранишлари натижасыда вужудга келадиган электромагнит тўлқинлар орқали содир бўладиган иссиқликни кўчиш жараёни	Process of carrying over of warmth thermal from one body to another the electromagnetic waves resulting difficult molecular and nuclear indignations
<i>Анъанавий иссиқлик таъминоти тизими</i>	Иссиқлик энергиясини тежаш бўйича имкониятлари чегараланган очиқ иссиқлик таъминоти тизими	Open system of a heat supply with the limited possibilities on economy of thermal energy
<i>Замонавий иссиқлик таъминоти тизими</i>	Иссиқлик энергиясини тежаш бўйича кенг имкониятларига эга бўлган ёпиқ иссиқлик таъминоти тизими	The closed system of a heat supply with ample opportunities on economy of thermal energy
<i>Элеватор</i>	Иситиш тизимининг оқимли насоси	The jet pump of heating system
<i>Очиқ иссиқлик таъминоти тизими</i>	Иссиқ сув таъминоти учун тизимдан бевосита сув олинадиган иссиқлик таъминоти тизими	System of a heat supply with direct selection of water from system for hot water supply
<i>Ёпиқ иссиқлик таъминоти тизими</i>	Иссиқ сув таъминоти учун тизимдан сув олинмайдиган иссиқлик таъминоти тизими	System of a heat supply without selection of water from system for hot water supply
<i>Хажимли иссиқлик алмашинув аппарати</i>	Иссиқликни харакатда бўлган бир иссиқлик ташувчисидан бошқа маълум хажм ичida жойлашган харакатсиз иссиқлик ташувчисига узатиладиган рекуператор	Recuperate in which warmth from one moving heat-carrier is transferred to other motionless heat-carrier concluded in certain volume
<i>Тезкор иссиқлик алмашинув аппарати</i>	Иссиқликни харакатда бўлган бир иссиқлик ташувчисидан бошқа харакатда бўлган иссиқлик ташувчисига узатиладиган рекуператор	Recuperate in which warmth from one moving heat-carrier is transferred to other moving heat-carrier

<i>Пластинкали иссиқлик алмашинув аппарати</i>	Ажратувчи девори каналли юпқа пластинкалар кўринишига эга бўлган рекуператор	Recuperate in which the dividing wall is executed in the form of thin plates with flutes
<i>Рекуператор</i>	Иссиқлик бир иссиқлик ташувчисидан иккинчисига ажратувчи девор орқали узатиладиган иссиқлик алмашиниш аппарати	The heat exchanger in which warmth from one heat-carrier to another is transferred through dividing wall
<i>Регенератор</i>	Иссиқлик бир иссиқлик ташувчисидан иккинчисига учинчи ёрдамчи модда орқали узатиладиган иссиқлик алмашиниш аппарати	The heat exchanger in which warmth from one heat-carrier to another is transferred by means of the third - auxiliary substance
<i>Аралаштирувчи иссиқлик алмашинииш аппарати</i>	Иссиқлик бир иссиқлик ташувчисидан иккинчисига улар аралашиб кетиши натижасида узатиладиган иссиқлик алмашиниш аппарати	The heat exchanger in which warmth from one heat-carrier to another is transferred by their mixture
<i>Иссиқлик алмашинув аппарати</i>	Иссиқлик ташувчини қизитиш, совутиш ёки агрегат ҳолатини ўзгартериш учун мўлжалланган курилма	The device intended for heating, cooling or for change of a modular condition of the heat-carrier

VII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1. Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. Dewitt. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. .Seventh edition. Copyright © 2011 by John Wiley & Sons, Inc.
2. Yunus A. Cengel. Heat transfer. A Practical Approach. Seventh edition. Copyright © 2011 by John Wiley & Sons, Inc.
3. Rashidov Yu.K. Gaz ta'minoti tizimlari. 3580400 - "muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi" tayyorlov yo'naliشining 3580401-“Suv, gaz ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini montaj qilish va ta'mirlash” kasb-hunar kollej mutaxassisligi uchun darslik, «Yangi nashr», 2010.- 80 b.
4. Программа расчетов элементов инженерных систем valtec.prg., руководство пользователя. Vesta trading. 2015.
5. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
6. КМК 2.04.05-97 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. Ташкент 1997.
7. КМК 2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования" Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. Ташкент 2008.
8. Шевелев Ф. А., Шевелев А.Ф. Таблица для гидравлического расчета водопроводных труб - М.: Стройиздат, 2012 - 116 с.
9. Волков, Щ.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства механизации. - М.: Мастерство, 2012 - 480 с.
10. Сомов М. А., Квитка Л. А. «Водоснабжение» - М.: «ИНФРА-М», 2010. - 285с.
11. Орлов К. С. «Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» - М.: «ПрофОбрИздат», 2012.
12. А.Д. Богусловский "Санитарно-технические устройства" М.: Высшая школа, 2010-2012гг.

Интернет ресурслари:

1. <http://www.potok.ru>
2. <http://www.twirpx.com>
3. <http://www.autocad.ru>
4. <http://www.autodesk.com>
5. <http://www.Ziyonet.Uz>
6. <http://www.edu.Uz>
7. <http://valtec.ru>
8. <http://teplo-faq.net/po-dlya-proektirovaniya>